

KDB 584

019.H

NVE

REG.NR. 95/886-8

AVD./SAKSBEH. |

05.SEP1995

ARKIVNR.

HENLEGGES

# Tillatelse

for

## I/S Skafså Kraftverk

### **TIL Å ERVERVE FALLRETTIGHETER OG Å FORETA OVERFØRINGER I SKAFSÅVASSDRAGET I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV KRAFTVERKENE GAUSBU OG SKREE**

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 9. SEPTEMBER 1994)

Ved kongelig resolusjon av 9. september 1994 er bestemt:

- «1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 55, 62, 104–106 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til utbygging av Skree og Gausbu kraftverker i Skafsåvassdraget, samt ekspropriasjon og innløsning av nødvendige fallrettigheter og arealer i forbindelse med utbyggingen.
2. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 4 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til erverv av nødvendige fallrettigheter for utbyggingen.
3. I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til ovennevnte utbygging.
4. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 5a samt lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 § 10 nr. 3 endres Skafså Kraftverk ANS tidligere gitte ervervs- og reguleringskonsesjoner i forbindelse med utbygging av Skafsåvassdraget til å gjelde på ubegrenset tid.

Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Nærings- og energidepartementets foredrag av 9. september 1994.»

95/4345-1

## Vilkår

### for tillatelse for I/S Skafså Kraftverk til å erverve fallrettigheter og å foreta overføringer i Skafsåvassdraget i forbindelse med utbygging av kraftverkene Gausbu og Skree.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 9. september 1994)

#### 1.

##### (Konsesjonstid)

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. ervervslovens § 5a, 1. ledd, og vassdragsreguleringslovens § 10, post 3, 1. ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.

De utførte reguleringsanlegg eller andeler deri kan ikke avhendes, pantsattes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vassfall i samme vassdrag nedenfor anleggene. Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

#### 2.

##### (Konsesjonsavgifter og næringsfond)

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten av kr 6,- pr nat.hk., beregnet etter den gjennomsnittlige kraftmengde som det konsederte vannfall etter den foretatte utbygging og regulering kan frembringe med den påregnelige vannføring år om annet og en årlig avgift til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer av kr. 20,- pr. nat.hk., beregnet på samme måte.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

Plikten til å betale avgiftene inntreer etter hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse.

Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold av lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

Når konsesjonen er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale til Tokke kommune kr. 2,0 mill. som avsettes til næringsfond for kommunen. Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner ett og samme fond som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen.

Vedtektene for fondet skal godkjennes av Kommunaldepartementet.

*Fylkesmann*

#### 3.

##### (Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kontroll med vannforbruket samt angående avgivelse av kraft, jf. post 18, skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Nærings- og energidepartementet.

#### 4.

##### (Byggefrister m.v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av ikke over 5 år fra konsesjonens datum og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversites uten tillatelse fra Nærings- og energidepartementet, betaler konsesjonæren en mulkt til statskassen av kr 1 000,-.

#### 5.

##### (Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal naturvernmyndighetene underrettes.

#### 6.

##### (Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene og vassdragets ut-

bygging. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

## 7.

## (Naturforvaltning)

## I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning (DN):

- a. å sørge for at forholdene i Skafsåvassdraget er slik at de stedeagne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlige forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

## II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte og indirekte berøres av reguleringen og utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompensierende tiltak.

## III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid, utbygging og regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompensierende tiltak og tilretteleggingstiltak.

## IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen og reguleringen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.

## V

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

## VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

## 8.

## (Fornminner m.v.)

Konsesjonæren skal i god tid på forhånd undersøke om faste fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum og/eller Riksantikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fornminne som ikke har vært kjent, skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

## 9.

## (Forurensning m.v.)

Konsesjonæren plikter etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelser:

- å betale merkostnader eller delta i forskottering av kostnaden forbundet med at det kan stilles skjerpede krav til kloakkavløp og/eller fastsette kortere gjennomføringsfrist og/eller mer omfattende tilknytning til felles kloakkrenseanlegg for all bebyggelse.

- se, industri og jordbruk m.v., alt som følge av utbyggingen,
- å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med reguleringen og utbyggingen er påkrevet av hensyn til forurensningsforholdene i vassdraget,
  - å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt.

## 10.

(Ferdsl m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og kaier som konsesjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre Nærings- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.

- Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turstier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

## 11.

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan Nærings- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjons-skader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Nærings- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

## 12.

(Rydding av reguleringssonen)

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Gene-

relt gjelder at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange. Ryddingen må utføres på snøbar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan Nærings- og energidepartementet pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er angitt i denne posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelse i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

## 13.

(Markering av trafikkfarlig is)

Konsesjonæren plikter å markere de partier av isen på Borsæ, Gausbuvatn og Skrevatn som mister sin bæreevne på grunn av utbyggingene av kraftverkene Gausbu og Skree slik:

Så snart isen er farbar om høsten, innsirkles svekkede partier med tau festet til påler som settes fast i isen med passende mellomrom. Tauet skal til enhver tid ha en fri høyde over is eller snøoverflaten på mellom 0,5 og 1 m. Sikre løyper for skiløping skal anvises.

## 14.

(Manøvreringsreglement m.v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før reglementet er fastsatt.

Dersom vannslippingen foregår i strid med reglementet, kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 10 000,- for hver gang etter Nærings- og energidepartementets nærmere bestemmelse.

## 15.

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av Nærings- og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som er

nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

## 16.

## (Etterundersøkelser)

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av utbyggingens- og regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelserapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. Nærings- og energidepartementet kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

## 17.

## (Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

## 18.

## (Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10% av den gjennomsnittlige kraftmengden som vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med påregnelig vannføring år om annet. Avståelse og fordeling avgjøres av Nærings- og energidepartementet med grunnlag i kommunenes behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning.

Konsesjonæren kan i tillegg pålegges å avstå til staten inntil 5% av kraften, beregnet som i første ledd.

Nærings- og energidepartementet bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid ned til 5 000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og plik-

ter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, betales av den som tar ut kraften.

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Nærings- og energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år av Nærings- og energidepartementet basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er betinget i denne post uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter Nærings- og energidepartementets bestemmelse å betale til statskassen en multt som for hver kWh som urettelig ikke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år fastsettes av Nærings- og energidepartementet, med et påslag av 100%. Det offentlige skal være berettiget til etter Nærings- og energidepartementets bestemmelse å overta driften av kraftverket for eierens regning og risiko, dersom dette blir nødvendig for å levere den betingede kraften.

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato.

## 19.

## (Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene til luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Nærings- og energidepartementet bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

## 20.

## (Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Nærings- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Nærings- og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser plikter konsesjonæren etter krav fra Nærings- og energidepartementet å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2, 4, 18 eller 20 kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene i ervervslovens § 26 og vassdragsreguleringslovens § 12, post 21.

For overtredelse av de i konsesjonen inntatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på kr. 1 000,- pr. dag eller kr. 5 000,- for hver overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved utpanting.

21.

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene er beliggende. Nærings- og energidepartementet kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene kan medføre forpliktelser.

## Manøvreringsreglement

### for regulering av Skafsåvassdraget i Tokke, Fyresdal og Kviteseid kommuner, Telemark fylke

(Erstatter reglement gitt ved kgl. res. 22. juni 1951, endret ved kgl. res. 6. februar 1953, kgl. res. 7. mai 1954, kgl.res. 9. september 1994 og kgl. res. 13. juli 1995)

## 1.

## Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser			Oppd. m	Senkn. m	Reg.-høyde m
		Øvre kote	Nedre kote				
Urvatn .....	797,22	808,92	795,72	11,70	1,50	13,20	
Borsæ .....	744,13	756,13	743,13	12,00	1,00	13,00	
Hylebuhylen .....	652,64	656,64	652,64	4,00	0,00	4,00	
Bjorhylen .....	392,16	394,60	392,60	2,44	0,00	2,00	
Skrevatn .....	337,46	340,16	336,16	2,70	1,30	4,00	

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til NGO's høydesystem (NN 1954).

## Overføringer

Avløpet fra Gottstøylbekken ved Folaspranget (0,8 km<sup>2</sup>) tas inn på Gausbu kraftverks tilløpstunnel og kan overføres til Borsæ for lagring.

Avløpet fra Langkvernhusjønn (5,6 km<sup>2</sup>) overføres til inntaksmagasinet for Skree kraftverk.

## 2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at flomvannføringen ikke forøkes.

Fra Borsæ skal det slippes i elveleiet en minstevannføring som i utgangspunktet skal være 1,5 m<sup>3</sup>/s i perioden 1. mai–30. september og i den øvrige del av året 0,5 m<sup>3</sup>/s. I en prøveperiode på 5 år, regnet fra idriftsettelsen av Gausbu kraftverk, kan ovenstående slipping fravikes. Bestemmelse om endelig vannslipping tas opp til ny vurdering ved utløpet av prøveperioden.

Fra inntaket til Skree kraftverk (Bjorhylen) slippes til elveleiet 1 m<sup>3</sup>/s i tiden 15. mai–30. september. *5,85*

Videre må det ikke uten samtykke fra eierne av vedkommende reguleringsanlegg tilbakeholdes vann slik at effektiviteten av de ne-

denforliggende – tidligere konsederte – reguleringsanlegg forringes.

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

## 3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørsmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

Manøvreringen skal skje i samråd med den ansvarlige for de øvrige konsederte reguleringer i Arendalsvassdraget.


## 4.

Viser det seg at slipping etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglement avgjøres av vedkommende departement.

*x) kgl. res. 22.08.1997*

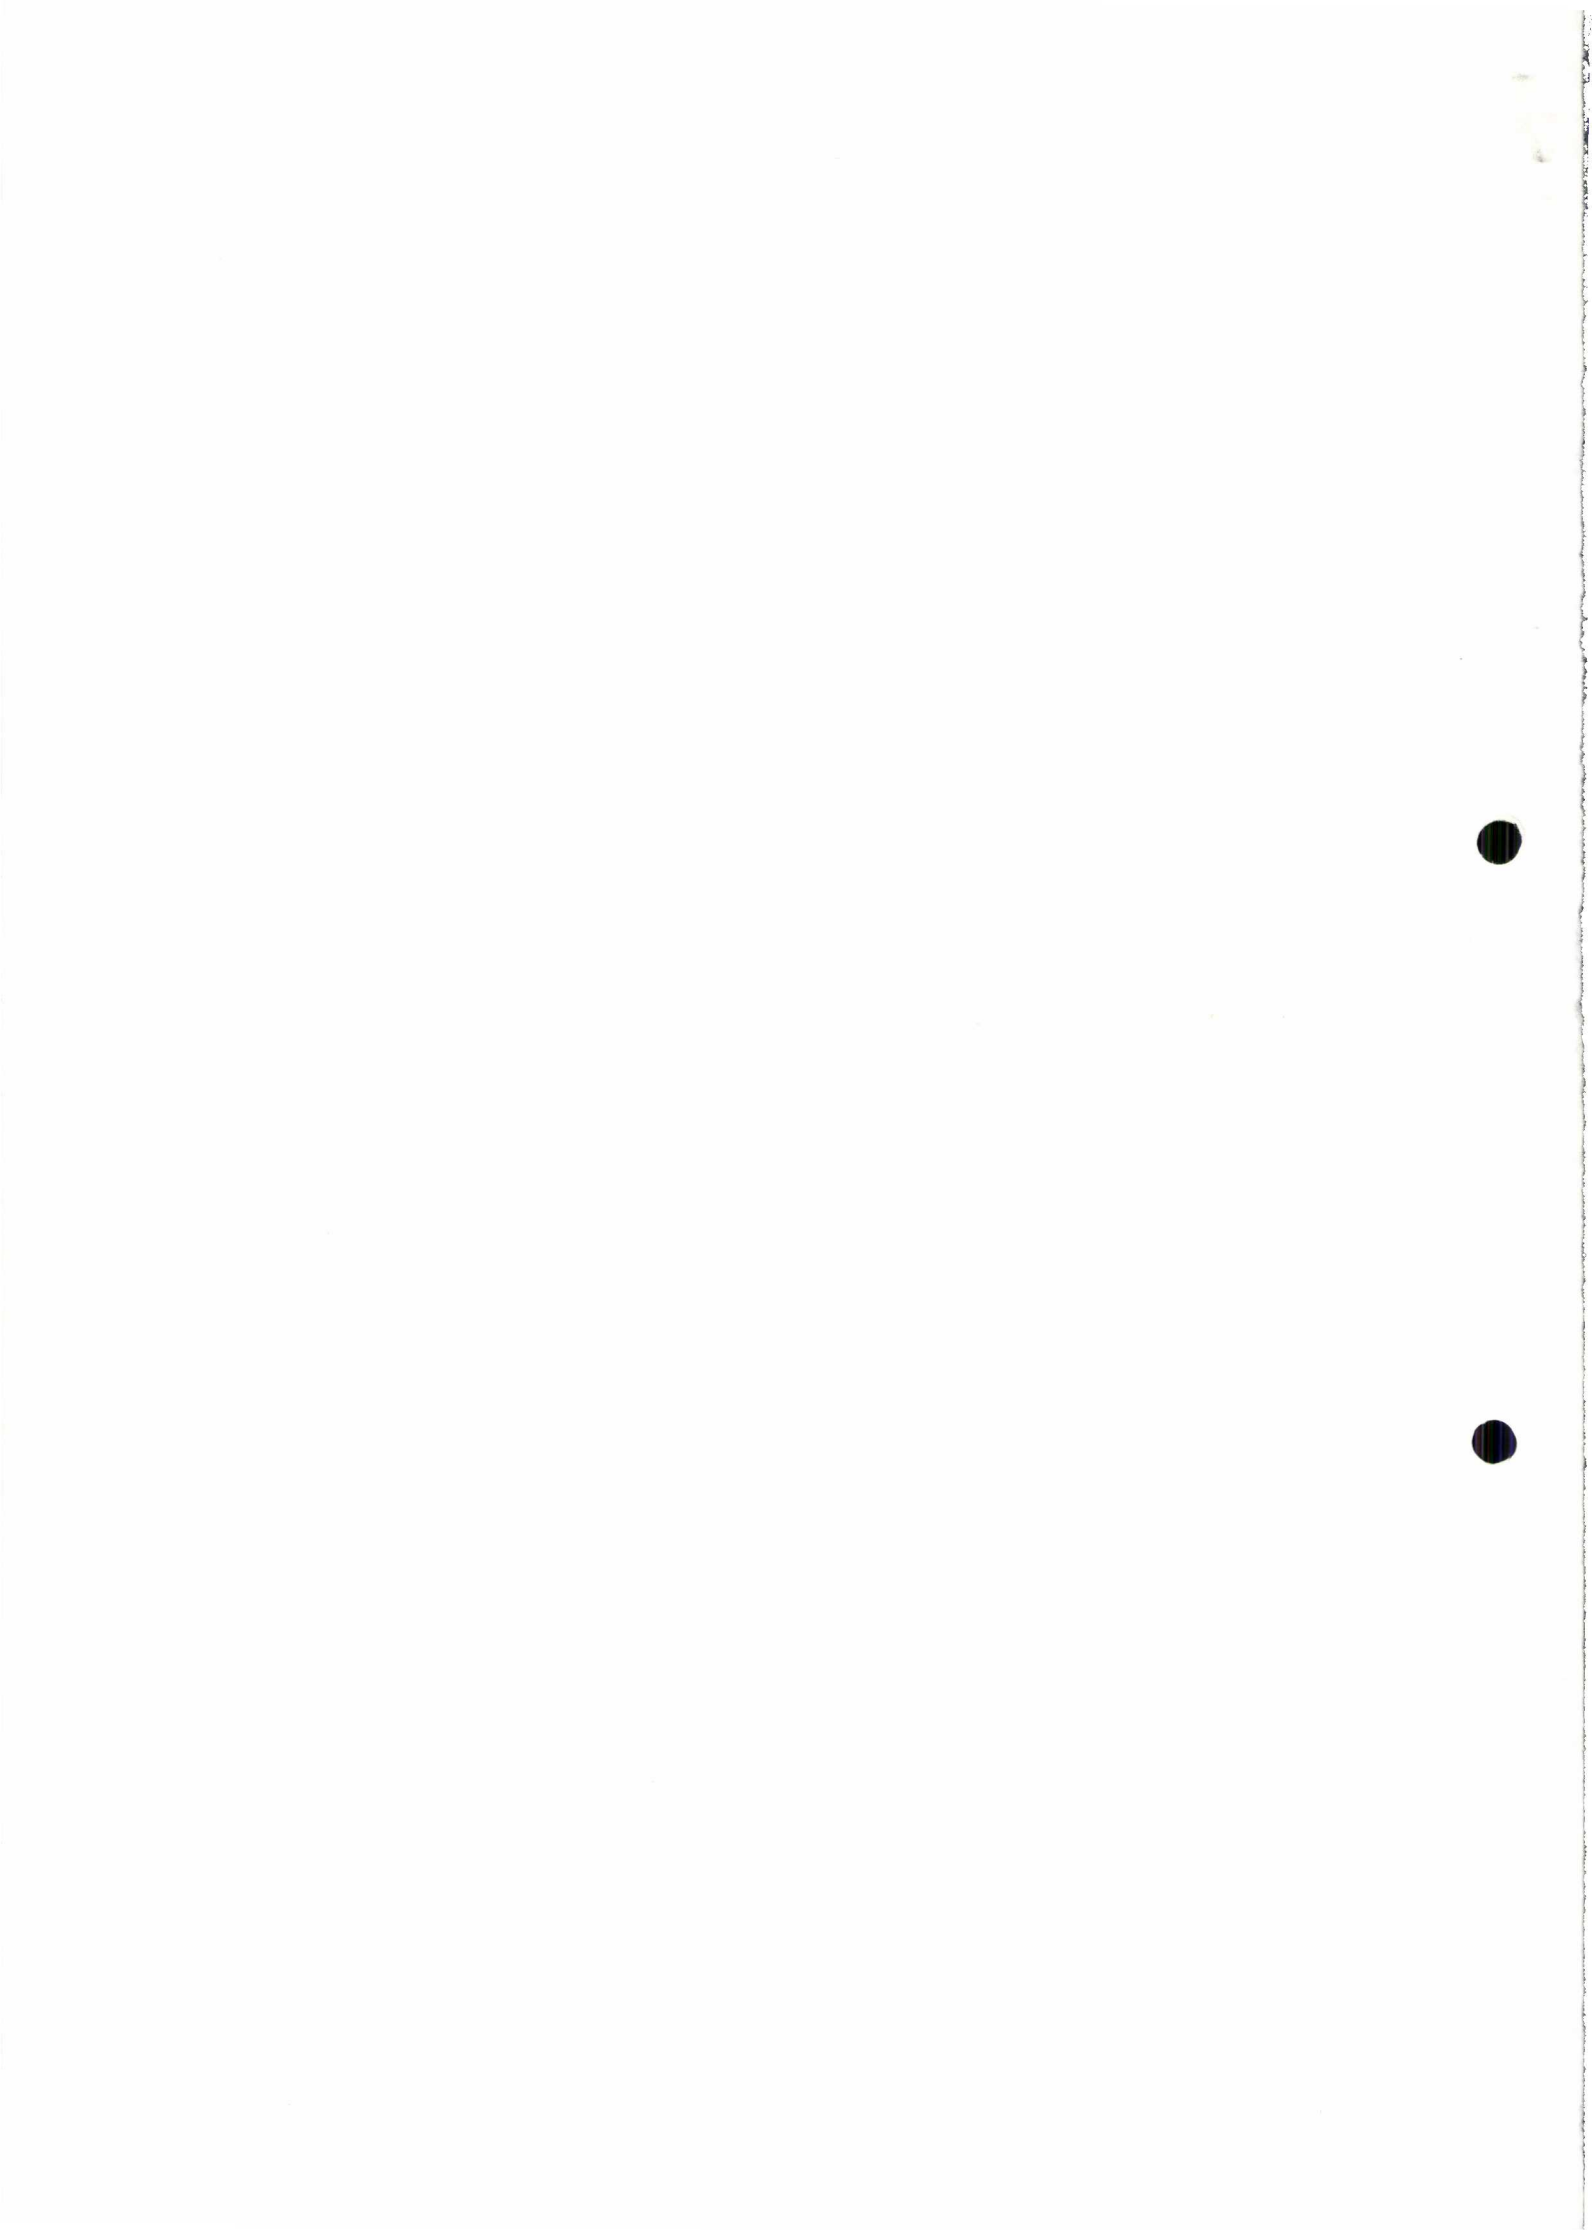





DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65  
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 DEDEP N

NVE

REG.NR. 94 / 1656-12

AVD./SAKSBEH. I

VK/CFC

30.SEP1994

Norges vassdrags-og energiverk  
Postboks 5091 Maj.  
0301 OSLO

ARKIVNR.

HENLEGGES

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
NOE 93/4010 EV pr

Dato 29 SEP 1994

**SKAFSÅ KRAFTVERK ANS - TILLATELSE TIL ERVERV AV VANN-  
FALL OG UTBYGGING AV SKREE OG GAUSBU KRAFTVERKER I  
SKAFSÅVASSDRAGET, SAMT OMGJØRING AV TIDLIGERE KONSE-  
SJONER TIL TIDSUBEGRENSET KONSESJON**

- ./ Til orientering oversendes brev av i dag til Skafså Kraftverk ANS vedrørende ovennevnte.
- ./ Videre vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolusjonen av 9. september 1994.

Departementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når tillatelsen foreligger trykket.

Etter fullmakt

Harald Solli

Pål Remman





KOMM

# DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25/65  
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Skafså Kraftverk ANS

3878 VRÅLIOSEN

Deres ref  
kjb/lu

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
NOE 93/4010 EV pr

Dato 29 SEPT. 1994

## SKAFSÅ KRAFTVERK ANS - TILLATELSE TIL ERVERV AV VANNFALL OG UTBYGGING AV SKREE OG GAUSBU KRAFTVERKER I SKAFSÅVASSDRAGET, SAMT OMGJØRING AV TIDLIGERE KONSESJONER TIL TIDSUBEGRENSET KONSESJON

Ved kongelig resolusjon av 9. september 1994 er bestemt:

- "1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 55, 62, 104-106 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til utbygging av Skree og Gausbu kraftverker i Skafsåvassdraget, samt ekspropriasjon og innløsning av nødvendige fallrettigheter og arealer i forbindelse med utbyggingen.
2. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 4 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til erverv av nødvendige fallrettigheter for utbyggingen.
3. I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr.6 § 11 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til ovennevnte utbygging.
4. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 5a samt lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 § 10 nr. 3 endres Skafså Kraftverk ANS tidligere gitte ervervs- og reguleringskonsesjoner i forbindelse med utbygging av Skafsåvassdraget til å gjelde på ubegrenset tid.

Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Nærings-og energidepartementets foredrag av 9. september 1994."

REG.NR. 94 / 1656 - 10  
AVD./SAKSBEH. |

30. SEP 1994

ARKIVNR. \_\_\_\_\_  
HENLEGGES \_\_\_\_\_




./.

Til orientering vedlegges kopi av departementets bemerkninger i den kongelige resolusjonen av 9. september 1994.

Departementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når tillatelsen foreligger trykket.

Etter fullmakt



P.H. Høisveen



Harald Solli



Departementets bemerkninger:

### *Innledning*

Skafså Kraftverk ANS (heretter Skafså), tidligere Skafså I/S, søkte 9. juni 1987 om konsesjon for videre utbygging av Skafså-vassdraget. Denne søknaden oppfylte ikke de formelle krav som må stilles til en slik søknad og deler av søknadsdokumentene ble omarbeidet. Søknad ble derfor først tatt opp til ordinær behandling i slutten av januar 1988 av NVE.

Skafså Kraftverk ble etablert som aksjeselskap i 1948 med Norsk Hydro Produksjon a.s. (heretter NHP) som eier av 31/60 og Vest-Telemark Kraftlag (heretter VTK) som eier av 29/60 av aksjekapitalen. VTK er et interkommunalt kraftlag med begrenset ansvar eiet av kommunene Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje med 20 prosent hver. NHP er et heleid datterselskap av Norsk Hydro a.s (heretter Hydro). Det fremgår av søknaden at kraftandelen av omsøkte utbygging skal anvendes ved konsernets fabrikkanlegg i Telemark.

Med virkning fra 1. januar 1973 ble AS Skafså Kraftverk omdannet til et interessentskap med eierfordeling som nevnt over. Selskapet skiftet betegnelse til Skafså Kraftverk ANS i forbindelse med ny selskapslov i 1985 uten at dette innebar noen realitetsendring. Skafså er idag et ansvarlig selskap med en midlere produksjon på ca 200 GWh/år, og partene disponerer kraften slik at Hydro på årsbasis tar ut ca 85 % av denne og VTK ca 15%.

I Skafsåvassdraget er det til nå bygd 2 kraftverk, Skafså I (Åmdal) og Skafså II (Osen). Det er videre etablert fire reguleringsmagasin. Det ble opprinnelig søkt om videre utbygging av Skafså-vassdraget med kraftverkene Skree (Skafså III) og Gausbu (Skafså IV), samt en utvidelse av Åmdal (Skafså I). Skafså III og Skafså IV er plassert i Samlet Plans kategori I og kan følgelig konsesjonsbehandles. Ved en endringsøknad er den betydelige utvidelsen av Åmdal tatt ut, samt at man har søkt om visse forenklede tekniske løsninger og foretatt kostnadsreduksjoner for Skree og Gausbu kraftverker.

NHP har meddelt at selskapet ikke vil delta i tilleggsutbyggingen, og VTK har deretter besluttet å gjennomføre denne alene.

I følge revidert samarbeidsavtale av 17. desember 1993 har deltagerne i Skafså Kraftverk ANS - Vest-Telemark Kraftlag (VTK) og Norsk Hydro Produksjon (NHP) - besluttet en endret eierfordeling i selskapet etter gjennomføringen av denne tilleggsutbygging. VTK og Hydro har omdannet Skafså til et såkalt "offentlig eiet verk", som i sin helhet vil kunne fritas fra hjemfall. Dette er gjort ved at Hydros eierandel reduseres fra 31/60 til 1/3 og at kraftuttaket reduseres fra 85% til ca 33%. Selve eierstrukturendringen skal ikke gjennomføres før 1. januar 1997 eller fra det tidspunkt hvor tilleggsutbyggingen er ferdigstilt.

Selskapet har idag følgende ervervs- og reguleringskonsesjoner:

- ervert og regulering av Åmdalselva av 22. juni 1951
- ytterligere regulering av Åmdalselva av 6. februar 1953
- ytterligere ervert og regulering av Åmdalselva av 7. mai 1954 (Skafså II)





Konsesjonene er gitt for et tidsrom av 60 år regnet fra 22. juni 1951. På grunnlag av disse konsesjoner er Skafså-vassdraget bygget ut med kraftstasjonene Åmdal og Osen med tilknyttede reguleringsanlegg og overføringslinjer m.v.

I henhold til den ovennevnte endring av eier-og uttaksstruktur har Skafså Kraftverk ANS søkt om:

1. Tillatelse etter industrikonsesjonsloven til å erverve nødvendige fallrettigheter i Skafsåvassdraget som er nødvendig for utbyggingen.
2. Tillatelse etter vassdragsloven §§104 og 105 til bygging og drift av kraftverkene Skree og Gausbu. Videre søkes det om tillatelse etter samme lovs § 62 til ekspropriasjon av grunn og rettigheter som er nødvendig for utbygging samt bruk av eksisterende veier.
3. Tillatelse etter vassdragslovens § 55, innløsning av de nødvendige fallrettigheter.
4. Tillatelse etter forurensningsloven.
5. At tidligere gitte konsesjoner gis på ubegrenset tid jfr. industrikonsesjonslovens § 4 og vassdragsreguleringslovens § 10 nr. 2.

*Nærmere om planene og dens konsekvenser:*

Nærings-og energidepartementet har behandlet den opprinnelige planen og endringsplanene under ett. Tilleggsutbyggingen gjennomføres med Skafså Kraftverk som byggherre. VTK bærer alle kostnader i forbindelse med byggprosjektet og dermed den økonomiske risiko for gjennomføringen.

#### Skree kraftverk

Kraftverket skal utnytte fallhøyden mellom Åmdal kraftverks undervann og Skrevatn. Det skal etableres et inntaksmagasin ved Langkvernhusfoss hvor det demmes til kote 394,0. Til inntaksmagasinet overføres et felt på 5,6 km<sup>2</sup> ved Langkvernhusjønn på nordøstsiden av Åmdalsåi. Overføringen vil foregå over en 600 m lang kanal i Tokke kommune. Kraftverket legges helt i fjell, en endring i forhold til den opprinnelige planen. Kraftverkets vannvei vil også legges helt i fjell. Innstallert effekt blir på 6,5 MW. Midlere årsproduksjon er beregnet til 36,2 GWh/år. Avhengig av fjelltekniske forhold blir kraftstasjonen liggende i Fyresdal eller Tokke kommune.

#### Åmdal kraftverk

Den omfattende utvidelsen av Åmdal kraftverk er frafalt og tatt ut av søknaden. Eksisterende turbin oppgraderes fra en effekt på 17,6 MW til 20,0 MW. Maksimal vannføring øker fra 8,3 m<sup>3</sup>/s til 9,1 m<sup>3</sup>/s og eksisterende tilløp og trykkrør beholdes uendret. For denne opprustningen kreves ingen tillatelse etter vassdragslovgivningen.



### Gausbu kraftverk

Kraftverket skal utnytte fallet mellom Borsæ og Gausbuvatn. Borsæ er regulert mellom kote 756 og 743. Brutto fallhøyde vil derfor variere mellom 91 og 78 m. Kraftstasjon og vannveg blir lagt i fjell. Maskininstallasjonen blir et aggregat på 7,0 MW.

#### *Skader og ulemper*

Gjennomføringen av de nye byggetrinn vil komme i et vassdrag som allerede er preget av kraftutbygging. Skadevirkningen ved utbyggingen forårsakes først og fremst av at elvevannføringen blir sterkt redusert på utbyggingsstrekningene.

Ved inntaksmagasinet for Skree kraftverk vil det bli neddemmet et skog-og myrområde på ca 180 daa. Skogen er oppgitt å være av middels til høy bonitet. De øvrige fysiske inngrepene i landskapet vil bli av begrenset karakter, noe som er bekreftet av Tokke kommune.

Utbyggingen av Skree foregår i et område som idag bare i begrenset omfang benyttes. Gausbuutbyggingen derimot turrlegger en elvestrekning i et attraktivt hytte-og friluftsområde og i umiddelbar nærhet av riksveien over til Setesdalen.


#### *Innkommne uttalelser*

NVEs har avgitt to innstillinger om utbyggingene. Den første og mest omfattende har vært forelagt Landbruksdepartementet, Kommunaldepartementet, Telemark fylkeskommune, Tokke kommune, Fyresdal kommune og Miljøverndepartementet, som på sin side har forelagt NVEs innstilling for Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Fylkesmannen i Telemark og Riksantikvaren. NVEs innstilling til planendringen ble forelagt Miljøverndepartementet.

NVE har avgitt en egen innstilling om endring til konsesjoner på ubegrenset tid. I den forbindelse har NVE innhentet uttalelser fra de berørte kommuner og fylkesmannen i Telemark.

*Tokke kommune* stiller seg positiv til utbygging særlig fordi dette vil tilføre verdier til distriktet og gi flere arbeidsplasser. Det vises til at inngrepene i landskapet blir relativt små. Kommunen krever økonomisk kompensasjon for tilleggsutbyggingen og peker på at det må stilles bestemte vilkår i forbindelse med utnytting av steintipper. Samtidig påpeker kommunen manglende initiativ fra utbygger til å starte forhandlinger om overdragelse av fallrettigheter. Kommunen går også inn for at det gis tillatelse til omgjøring til tidsubegrenset konsesjon, men stiller visse krav til økonomisk kompensasjon. Disse kravene vil bli kommentert under departementets bemerkninger til vilkårene.

*Fyresdal kommune* er positivt innstilt men under forutsetning av at det gis økonomisk kompensasjon som følge av utbyggingen. Det kreves i tillegg tilskudd til vannanlegg, tunnelmasse må stilles fritt til disposisjon for kommunen, tilskudd til grendehus, tilkomstvei og kalkingsanlegg. Kommunen går også inn for at tidsubegrenset konsesjon blir gitt, under samme forutsetninger som Tokke kommune.

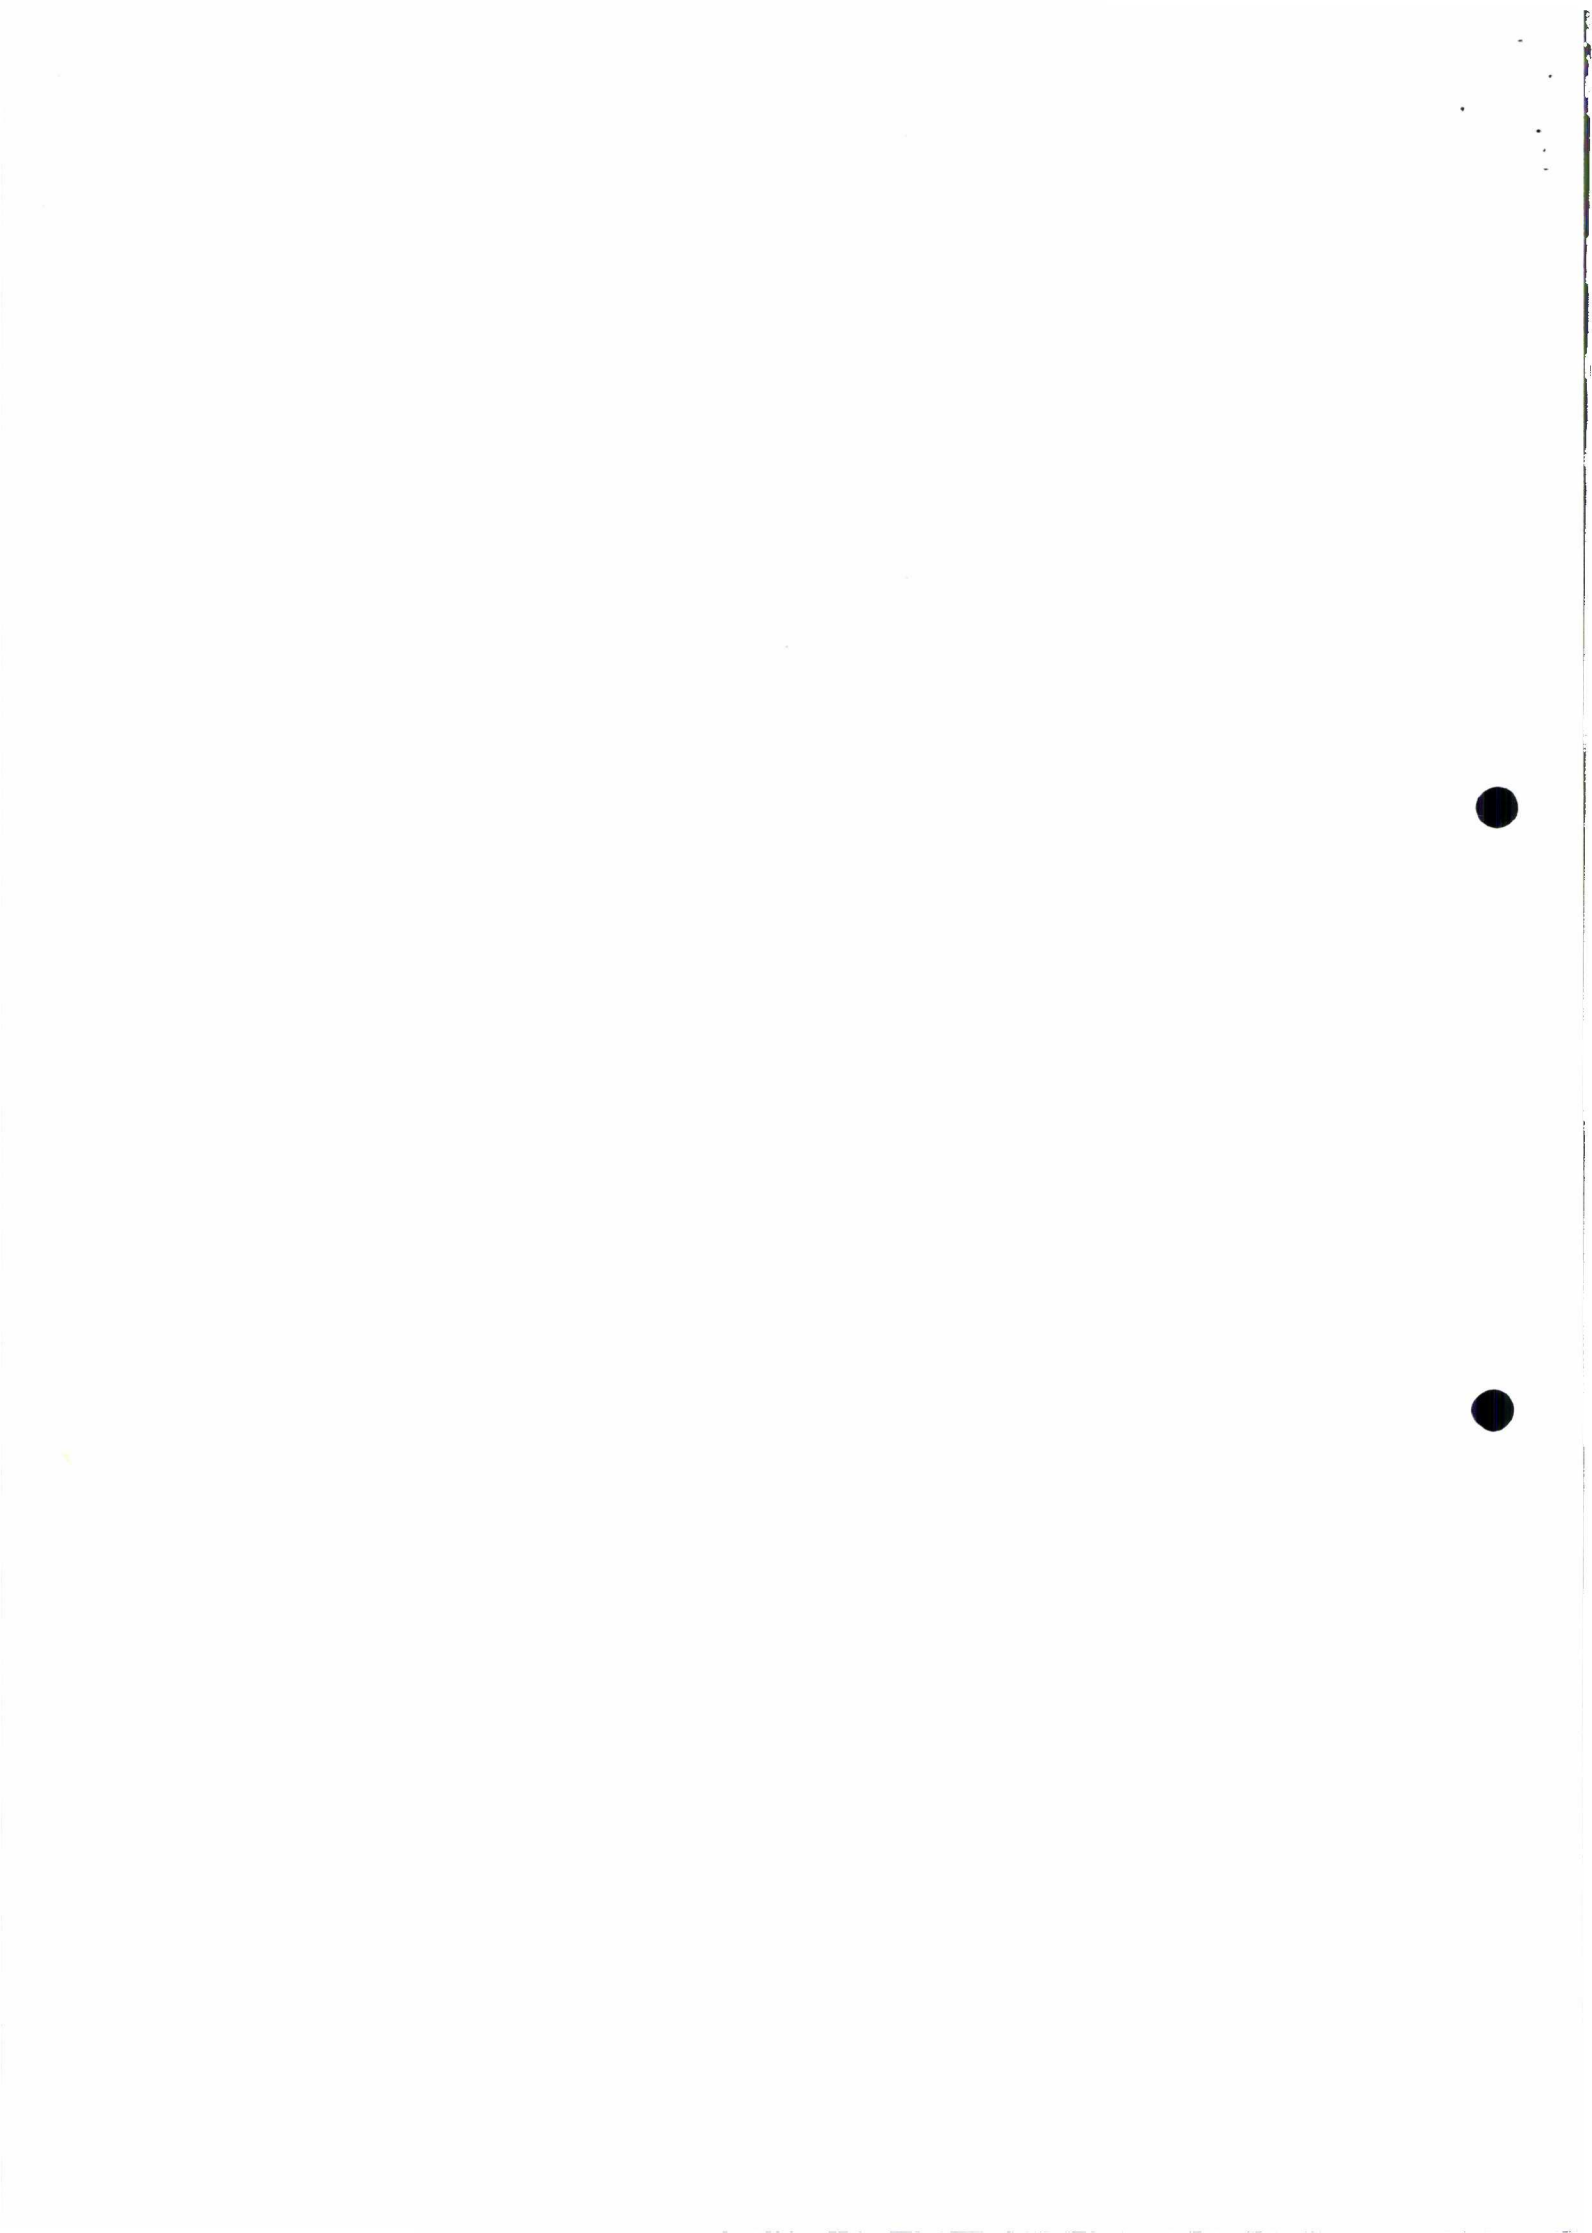

*Kviteseid kommune* har kun uttalt seg i forbindelse med søknaden om tidsubegrenset konsesjon. Kommunen går inn for at tidsubegrenset konsesjon blir gitt, men krever at det gis økonomisk kompensasjon for dette. Som en del av denne kompensasjonen ønsker kommunen at det vurderes å installere et kalkdoseringsanlegg i vassdraget.

*Telemark fylkeskommune* går ikke mot utbygging, men stiller som krav at det skal settes vilkår som reduserer konfliktene mellom brukerinteressene. Konkret kreves det vilkår om minstevannføring, terskler, tilplantning og aktiv landskapspleie.

*Fylkesmannen i Telemark* har gått inn for at konsesjon for de nye prosjektene skal gis fram til år 2011 som er hjemfallsår for de tidligere gitte konsesjoner slik at en da kan få en full revidering av vilkårene for både nye og gamle Skafsåutbygginger. Under forutsetning av at det gis tidsubegrenset konsesjon, kreves en full revisjon av vilkårene og manøvreringsreglement nå, subsidiært revisjon i 2011 som var tidspunktet for hjemfall av Skafså I og II.

*Miljøverndepartementet* har ingen merknader til at søknaden imøtekommes, men går inn for at minstevannføringen fra Borsæ blir minimum på det nivå som foreslått av NVE og forutsatt i Samlet-plan behandlingen. Miljøverndepartementet tilrår at det gis tillatelse etter lov om forurensning og om avfall § 11.

NVEs innstilling til endringsforslaget har vært forelagt Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet støtter NVEs forslag vedrørende minstevannføring på utbyggingsstrekningen for Skree kraftverk og henviser forøvrig til den tidligere uttalelse.

*Landbruksdepartementet* uttaler at utbyggingsplanene ikke har vesentlige konsekvenser for landbruket, men minner om steintipenes verdi og at disse brukes på en fornuftig måte.

*Kommunaldepartementet* har ingen merknader til NVEs innstilling

#### *Departementets vurdering*

Ingen av høringsinstansene går imot at konsesjon gis for videreutbygging av Skafså vassdraget. Samlet midlere årsproduksjon vil bli på 80,5 GWh, fordelt mellom vinter- og sommerproduksjon med 75 prosent og 25 prosent. Dette er en reduksjon på 26,5 GWh i forhold til den opprinnelige søknaden. Reduksjonen kan i hovedsak tilskrives at utvidelsen av Åmdal kraftverk er tatt ut av planen. Samlet investering i kostnadsnivå 1992 er av søker beregnet til 174,5 mill. kroner, det vil si 2,17 kr/kWh.

Departementet vil fremheve at utbyggingen av Skree og Gausbu kraftverker og opprustningen av Åmdal kraftverk vil gi en bedre utnyttelse av ressursene i vassdraget. Endrings-søknaden gir noe redusert ressursutnyttelse i forhold til den opprinnelige planen, men gir en økonomisk gunstigere utbygging. Magasinene har vært etablert lenge. Saken gjelder derfor bare utbygging av uutnyttede fall.

Nærings- og energidepartementet finner at skader og ulemper er klart mindre enn fordelene ved de omsøkte tilleggsutbyggingene og tilrår at tillatelse blir gitt som omsøkt. Tillatelsen tilrås gitt i det vesentlige på vilkår som foreslått av NVE.



Ved den endring av eierstrukturen i Skafså Kraftverk ANS som er vedtatt, fyller selskapet vilkårene til å få tidsubegrenset konsesjon. Den høringsrunde som NVE har gjennomført, viser at det ikke er noen som går imot at tidligere gitte tidsbegrensete konsesjoner endres til konsesjon på ubegrenset tid.

Ved behandling av Niingen-saken, jfr. St.prp. nr. 2 (1988-89), Innst. S. nr. 67 (1988-89) og Forh. S. 1989 s. 2071, bestemte Stortinget at Kongen kan endre konsesjonsvilkårene i slike saker til å gjelde på ubegrenset tid.

Nærings- og energidepartementet tilrår at vilkårene om tidsbegrensning i konsesjonene av 22. juni 1951, 6. februar 1953 og 7. mai 1954 endres slik at Skafså Kraftverk ANS gis konsesjon på ubegrenset tid.

*Departementets bemerkninger til vilkårene for utbyggingen av Gausbu og Skree kraftverker*

NVE har avgitt to innstillinger med forslag til konsesjonsvilkår. Ved den siste datert 2. april 1992, som gjelder planendringen, ble konsesjonsvilkårene brakt i samsvar med lovendringer av 19. juni 1992.

Post 1. konsesjonstid

Etter endringen av eierstrukturen oppfyller Skafså Kraftverk ANS vilkårene i industrikonsesjonslovens § 4 for å få konsesjon på ubegrenset tid. VTK vil etter dette ha en eierandel på 67 % og NHP 33 %. Kraftuttaket skal reguleres i samme forhold.

Vilkåret om tidsubegrenset konsesjon vil være betinget av at den nevnte eierfordelingen blir gjennomført. Det er forutsatt at eierfordelingen vil tre i kraft fra 1. januar 1997, eller fra eventuell senere ferdigstilling. Det er først fra dette tidspunktet at Skafså ANS oppfyller kravene i industrikonsesjonslovens § 4. En forutsetter at Skafså ANS underretter departementet når tidspunktet for eierendringen faktisk finner sted. Nærings- og energidepartementet finner med dette at det kan gis tidsubegrenset konsesjon. Vilkåret om konsesjonstid blir således lydende slik det er foreslått i NVEs uttalelse til søknaden om ubegrenset konsesjonstid.

Fylkesmannen har reist krav om en felles revisjon av konsesjonsvilkårene for alle Skafså-utbyggingene nå eller subsidiært i 2011. Departementet vil vise til at det etter loven er 30 års revisjonstid for nye konsesjoner, mens det er 50 års revisjonstid for eldre konsesjoner. Departementet har ingen lovmessig hjemmel for å gjøre endringer på dette, og anmodninger om felles revisjon må derfor avslås.

Post 2. Konsesjonsavgifter og næringsfond

Både Tokke og Fyresdal kommuner krever en økning av konsesjonsavgiften mot lovens maksimalsatser. Departementet viser til at nyutbyggingene ikke er spesielt rimelige. Utbyggerene vil derfor ikke sitte med så store økonomiske fordeler at dette skulle tilsi avgifter opp mot maksimalsatser. Departementet viser forøvrig til NVEs begrunnelse og tilrår at NVEs foreslåtte satser på kr 20,00 pr. nat.hk.til kommuner og kr 6,00 pr. nat.hk til staten blir fastsatt.





Tokke kommune krever et næringsfond på 5 mill. kr i forbindelse med utbyggingen, mens Fyresdal kommune krever 2 mill. kr. Tokke kommune mener at Skafså kraftverk må regnes som et dårlig skatteobjekt og at dette skal innvirke på næringsfondets omfang. Dette kravet bør vektlegges enda sterkere når det er snakk om tidsbegrenset konsesjon hevder kommunen.

Skattemessige forhold er etter departementets oppfatning ikke av de hensyn som skal vektlegges ved vurderingen av næringsfondets størrelse.

Departementet viser forøvrig til NVEs begrunnelse og konklusjon, og tilrår at Tokke kommune tildeles 2 mill. kroner i næringsfond i forbindelse med utbyggingen av Gausbu og Skree kraftverker. Departementet slutter seg til NVEs syn om at det ikke er grunnlag for å tildele næringsfond til Fyresdal kommune i forbindelse med denne utbyggingen.

#### Post 11. Terskler

NVE mener at forholdene ligger vel til rette for terskelbygging på strekningen Borsæ til Gausbuvatn. Departementet finner derfor å etterkomme kravet om terskler her. Utbyggingsstrekningen for Skree kraftverk derimot egner seg ikke for terskelbygging. Her er det anbefalt en minstevannføring for å kompensere for de skader som oppstår på denne elvestrekningen. Dette spørsmålet er nærmere kommentert i departementets bemerkninger til manøvreringsreglementet.

#### Post 14. Manøvreringsreglement m.v.

I NVEs utkast til vilkår post 14, tredje ledd kreves det at en norsk statborger skal forestå manøvreringen. Tilsvarende bestemmelse står i utkast til manøvreringsreglement nr. 3, annet ledd. Dette kravet fulgte tidligere av vassdragsreguleringsloven § 12, nr 12. Kravet bortfalt ved lovendring i 1992. (Se Ot.prp nr. 50 1991-92 s. 115) Dette innebærer at tredje ledd i utkastets post 14 tas ut slik at nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd og at annet ledd i utkast til manøvreringsreglementet nr. 3 oppheves.

#### *Bemerkninger til manøvreringsreglementet*

Tokke og Fyresdal kommuner er positive til NVEs forslag til manøvreringsreglement. Miljøverndepartementet har ingen merknader til manøvreringsreglementet utover at minstevannføringen fra Borsæ blir minimum på det nivå som foreslått av NVE og forutsatt i Samlet-plan behandlingen. Dette innebærer et vannslipp på 1,5 m<sup>3</sup>/s om sommeren og 0,5 m<sup>3</sup>/s om vinteren. Endelig vannslipp fastsettes etter en prøveperiode på 5 år, som er i tråd med synspunkter fra Skafså Kraftverk. NVE har foreslått at det legges opp til et program for utprøving av forskjellige alternative vannslipp. Departementet har ingen bemerkninger til et slikt program, men forutsetter at fylkesmannen trekkes med i dette arbeidet. Departementet slutter seg forøvrig til NVEs forslag.

Fylkesmannen i Telemark har på sin side ønsket å revidere manøvreringsreglementet for Skafsåutbyggingene nå. Fylkesmannen anfører at det vil være viktig for miljøinteressene å få sett manøvreringsreglementet under ett for hele vassdraget. Departementet kan ikke se at det er behov for en slik samlet vurdering av vannføringen. Minstevannføringen over de nye utbyggingsstrekningene er blitt vurdert etter dagens krav og forslag til reglement er etter departementets oppfatning tidsriktig. Departementet finner derfor at



manøvreringsreglementet som nå fastsettes skal følge lovens hovedregel og tas opp til revidering etter 30 år fra konsesjonstidspunktet. Eksisterende reglement for tidligere utbygginger vil være underlagt de vanlige regler for revisjon dersom vilkårene er tilstede.

Fylkesmannen viser til at endringsplanen ikke gir den bedring i fyllingsforholdene i Borsæ som man kunne forvente etter den opprinnelige søknad. Departementet viser i denne forbindelse til NVEs bemerkninger til denne innsigelse og finner det unødvendig å gi bestemmelse om dette i manøvreringsreglementet. Fylkesmannen hevder videre at en minstevannføring på 1 m<sup>3</sup>/s i tiden 15. mai til 30. september for utbyggingsstrekningen for Skree kraftverk vil kunne kompensere noe for en ellers tørrlagt strekning. Dette vil være av stor betydning for fisken i vassdraget. Tilleggsutbyggingen vil kunne medføre en forringelse av gyte- og oppvekstvilkårene for aure i vassdraget. NVE har anbefalt forslaget på tross av at dette gir en reduksjon i sommerproduksjonen på ca 1,5 GWh. Departementet legger vekt på at vannføringskurver viser et nærmest tørrlagt elveleie i et gjennomsnittsår uten denne minstevannføringen, og tilrår at forslaget fra NVE tas til følge. Det er en forutsetning at minstevannføringen kommer istedet for terskelbygging.

#### *Øvrige bemerkninger*

Tokke kommune påpeker at det har vært vanskelig å gjennomføre forhandlinger om overdragelse av kommunens fallrettigheter som inngår i utbyggingene. Departementet finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om forhandlinger, idet det er søkt om tillatelse til innløsning etter vassdragslovens § 55. Det er her snakk om en meget liten fallandel som Tokke kommune ikke har motsatt seg kan innløses. Departementet finner at vilkårene i § 55 er oppfylt og tilrår at det gis tillatelse til innløsning.

Fyresdal og Tokke kommuner ønsker et kalkingsanlegg ved Borsæ av hensyn til surhetsgraden i vassdraget. Departementet vil peke på at det er uklart om forurensningsproblemene i vassdraget kan skyldes de gjennomførte reguleringer eller andre faktorer. Departementet er derfor enig med NVE og Skafså kraftverk ANS i at disse problemene bør løses som et frivillig samarbeidstiltak mellom kommuner, miljøvernmyndighet og utbygger, og ikke gjennom pålegg fra konsesjonsmyndighet.

Når det gjelder kravene om tilskudd til kommunaltekniske anlegg og tilskudd til lokalt vannverk viser departementet til NVEs bemerkninger som en slutter seg til.

#### *Departementets bemerkninger vedrørende vilkår for omgjøring til tidsubegrensede konsesjoner.*

Når det gjelder spørsmålet om en generell revisjon av vilkår og manøvreringsreglement, viser departementet til bemerkningene under konsesjonstid for Gausbu og Skree. En vil videre peke på at løpetiden for de eldre konsesjoner regnes fra 22. juni 1951 og at revisjonstiden for disse blir 50 år, dvs. at vilkårene kan revideres i 2001.

Som det fremgår av NVEs uttalelse av 17. juni 1994, vil avgiftene bli justert i inneværende år og vil da avvike lite fra dagens nivå. Departementet er derfor enig med NVE i at det ikke er grunnlag for noen egen revisjon nå.

NVE har foreslått at kommunenes krav om næringsfond i forbindelse med omgjøring til tidsubegrensede konsesjoner blir imøtekommet. NVE begrunner dette med at



Skafså-utbyggingen ville blitt pålagt næringsfond dersom det hadde vært lovfestet på den tid konsesjonene ble gitt. NVE foreslår et samlet næringsfond på 5 mill. kroner og at dette fordeles mellom kommunene i samsvar med fordelingen av konsesjonsavgiftene. Departementet slutter seg til NVEs forslag om næringsfond. Departementet finner at det for Skafsås vedkommende er grunnlag for å fastsette næringsfond ved omgjøring til tidsbegrensede konsesjoner. Departementet vil likevel presisere at utbyggingskommunene ikke har noe rettslig krav på kompensasjon fordi hjemfall ikke gjøres gjeldende.

Departementet har fått opplyst muntlig fra NVE at kommunene har gjort NVE oppmerksom på at det er gjort feil ved NVEs fordeling, slik at den foreslåtte fordeling ikke er i samsvar med fordelingen av konsesjonsavgiften. En fordeling etter dette prinsippet ville gitt følgende resultat:

Tokke kommune	kr 4 700 000
Fyresdal kommune	kr 170 000
Kviteseid kommune	kr 130 000

Nærings- og energidepartementet vil peke på at det ikke er noen regel som tilsier at næringsfond skal fordeles mellom berørte kommuner på samme måte som fordeling av konsesjonsavgifter. Næringsfond fastsettes skjønnsmessig ut fra hva som finnes påkrevet av allmenne hensyn eller til ivaretagelse av private interesser som blir skadelidende. Departementet legger vekt på at kravet om næringsfond er reist av de 3 kommunene i fellesskap og at et næringsfond for å ha noen hensikt må være av en viss størrelse. Departementet tilrår på denne bakgrunn følgende næringsfond:

Tokke kommune	kr 4 000 000
Fyresdal kommune	kr 600 000
Kviteseid kommune	kr 400 000

Bortsett fra fastsettelse av vilkår om ovennevnte næringsfond og endret konsesjonstid fra begrenset til ubegrenset, tilrår departementet at det ikke gjøres andre endringer i de tidligere gitte ervervs- og reguleringskonsesjoner.



## Nærings-og energidepartementet

## tilrår:

1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 55, 62, 104-106 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til utbygging av Skree og Gausbu kraftverker i Skafsåvassdraget, samt ekspropriasjon og innløsning av nødvendige fallrettigheter og arealer i forbindelse med utbyggingen.
2. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 4 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til erverv av nødvendige fallrettigheter for utbyggingen.
3. I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 gis Skafså Kraftverk ANS tillatelse til ovennevnte utbygging.
4. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 5a samt lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 § 10 nr. 3 endres Skafså Kraftverk ANS tidligere gitte ervervs- og reguleringskonsesjoner i forbindelse med utbygging av Skafsåvassdraget til å gjelde på ubegrenset tid.

Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Nærings-og energidepartementets foredrag av xx.xx.1994.

*Statsministerens kontor*  
*Storod*  
*Kongelige resolusjon*  
*av 9. september 1994*  
*Jungo Schiøtt*

