


Stasjon Akland TRA  
Nettnivå Regionalnett  
Ansvarlig konsesjonær GLITRE NETT AS

### Vanlige kunder


Lastprognosen viser årlig forventet økning i last fra vanlige kunder ved nettets høyest belastet




# Effektprognoser i PlanNett – hva skjer?

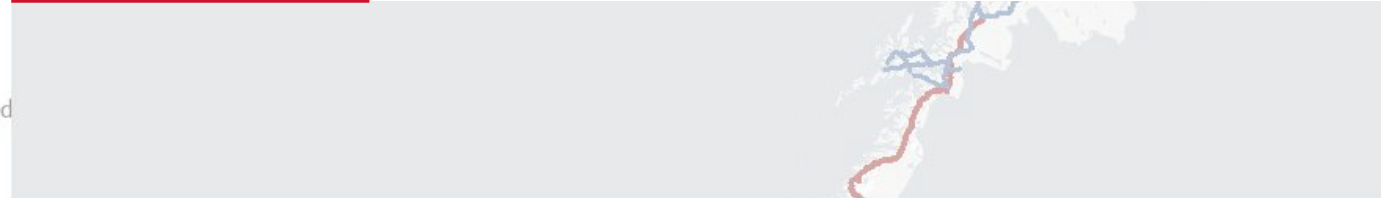

### Lastprognose [MW]

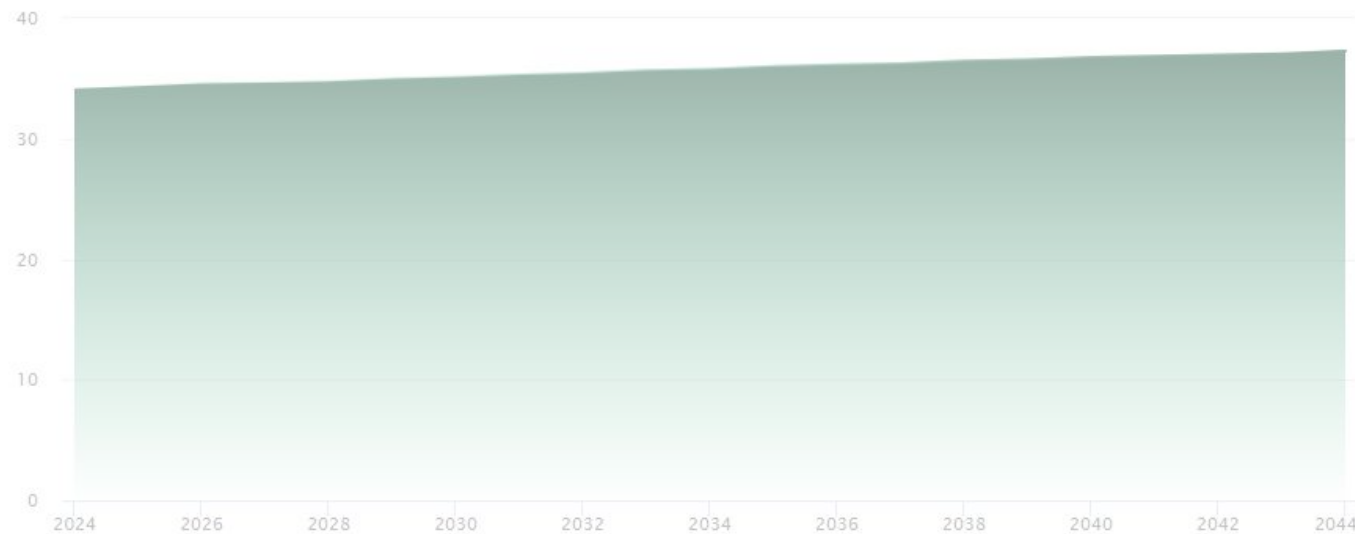


### Reservert kapasitet [MW]

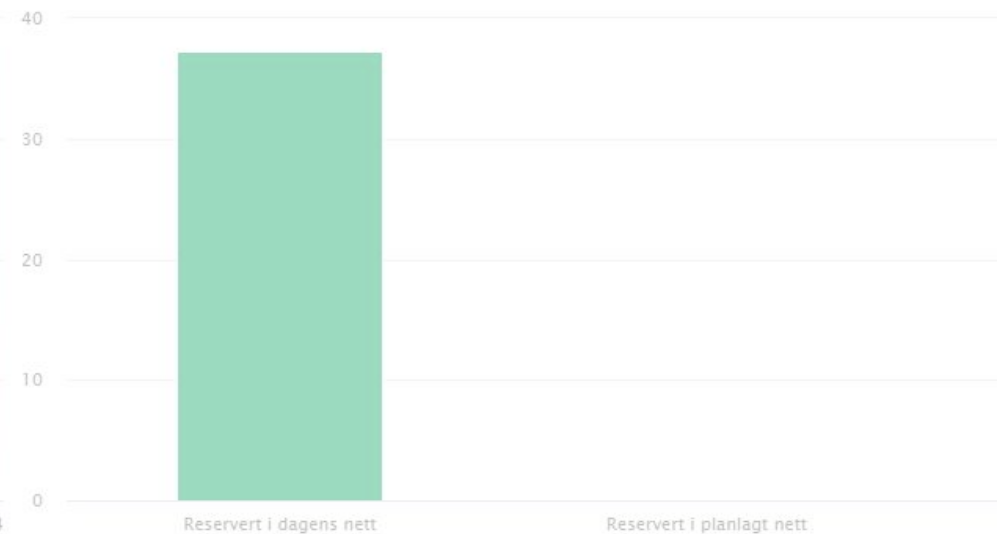


Stasjon Akland TRA  
Nettnivå Regionalnett  
Ansvarlig konsesjonær GLITRE NETT AS

### Vanlige kunder


Lastprognosen viser årlig forventet økning i last fra vanlige kunder ved nettets høyest belastede

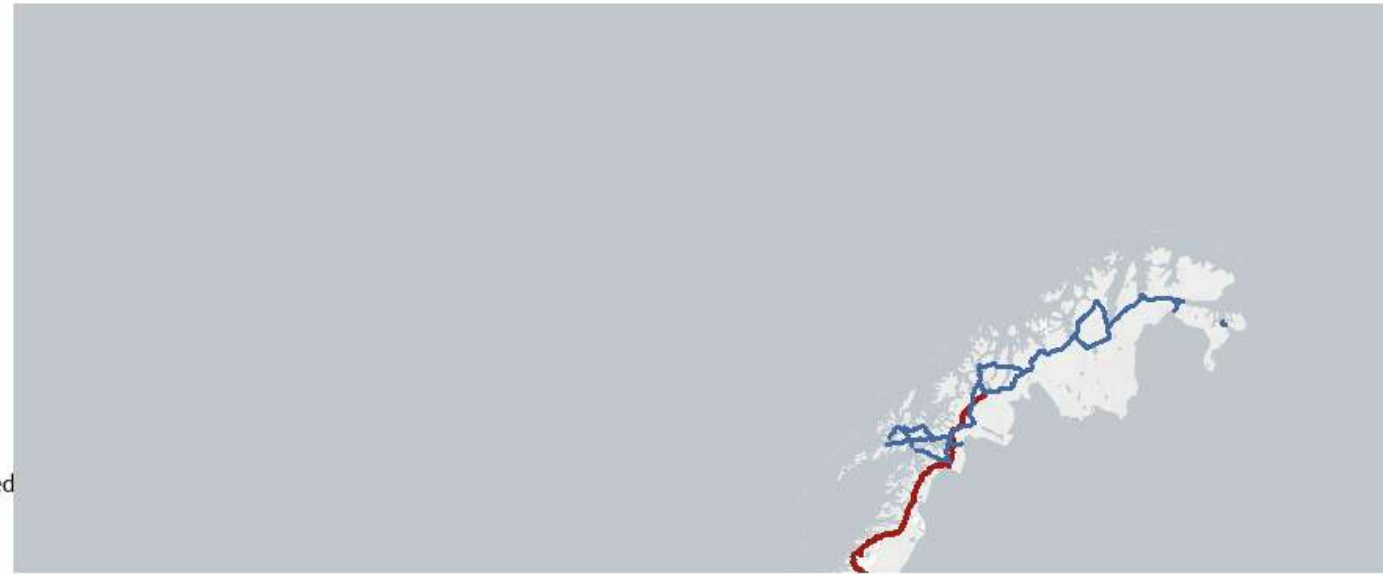



### Lastprognose [MW]

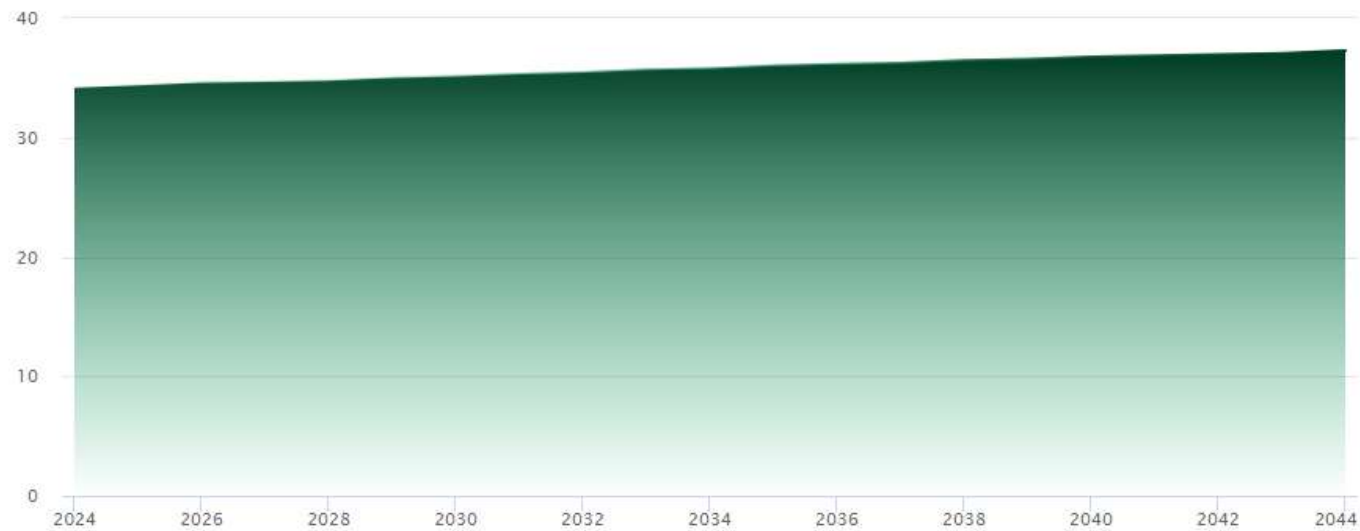



### Reservert kapasitet [MW]

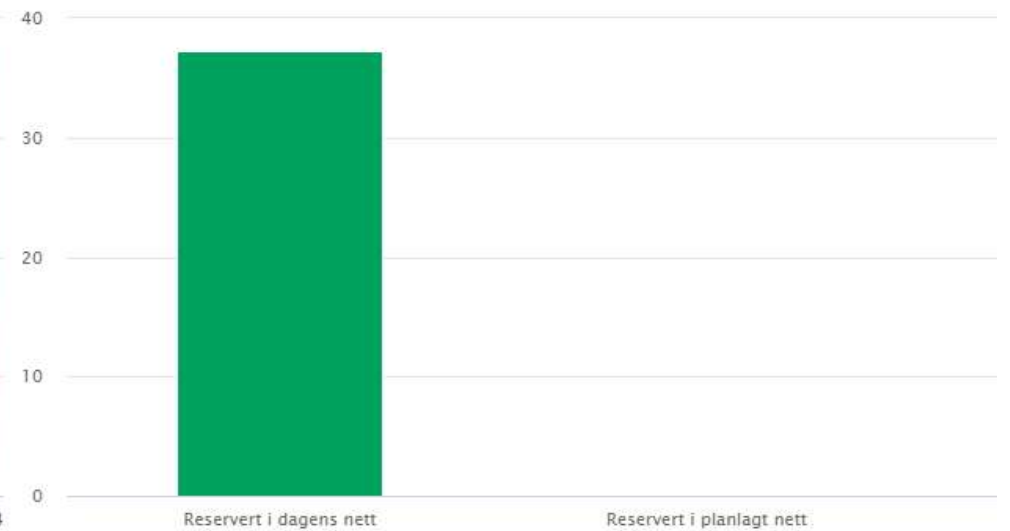

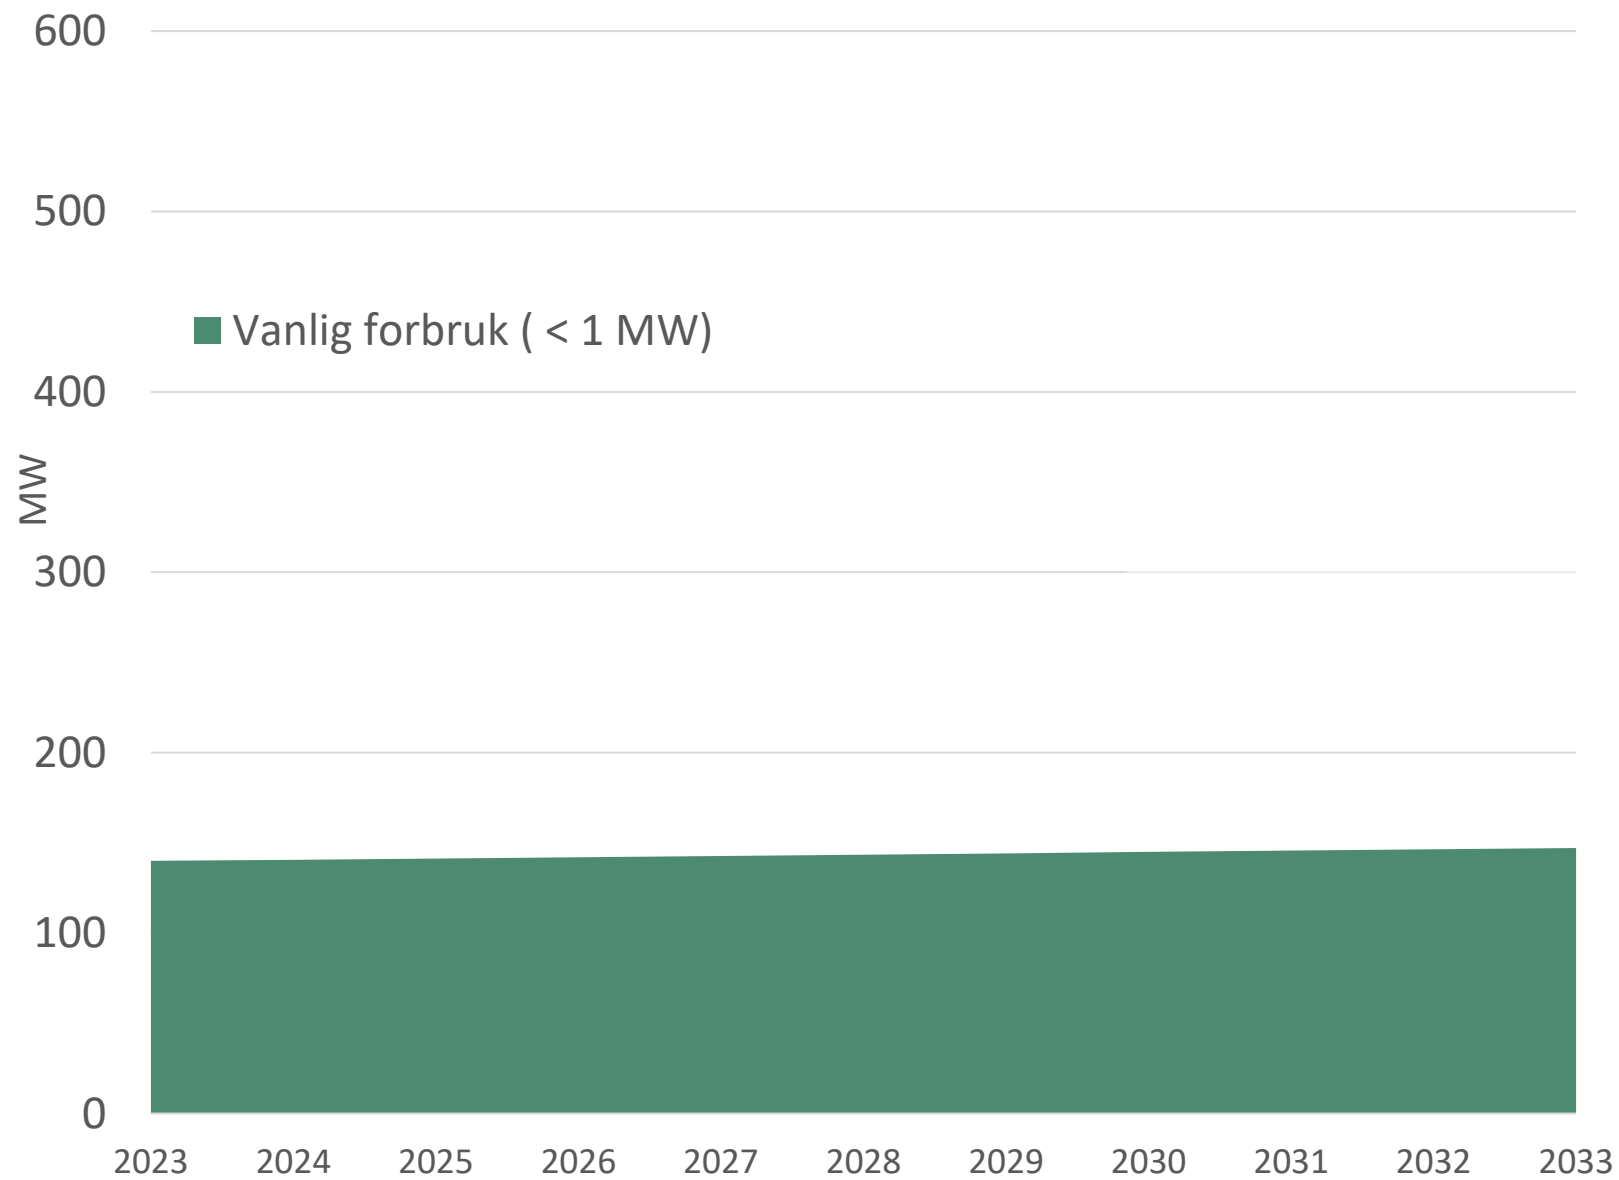

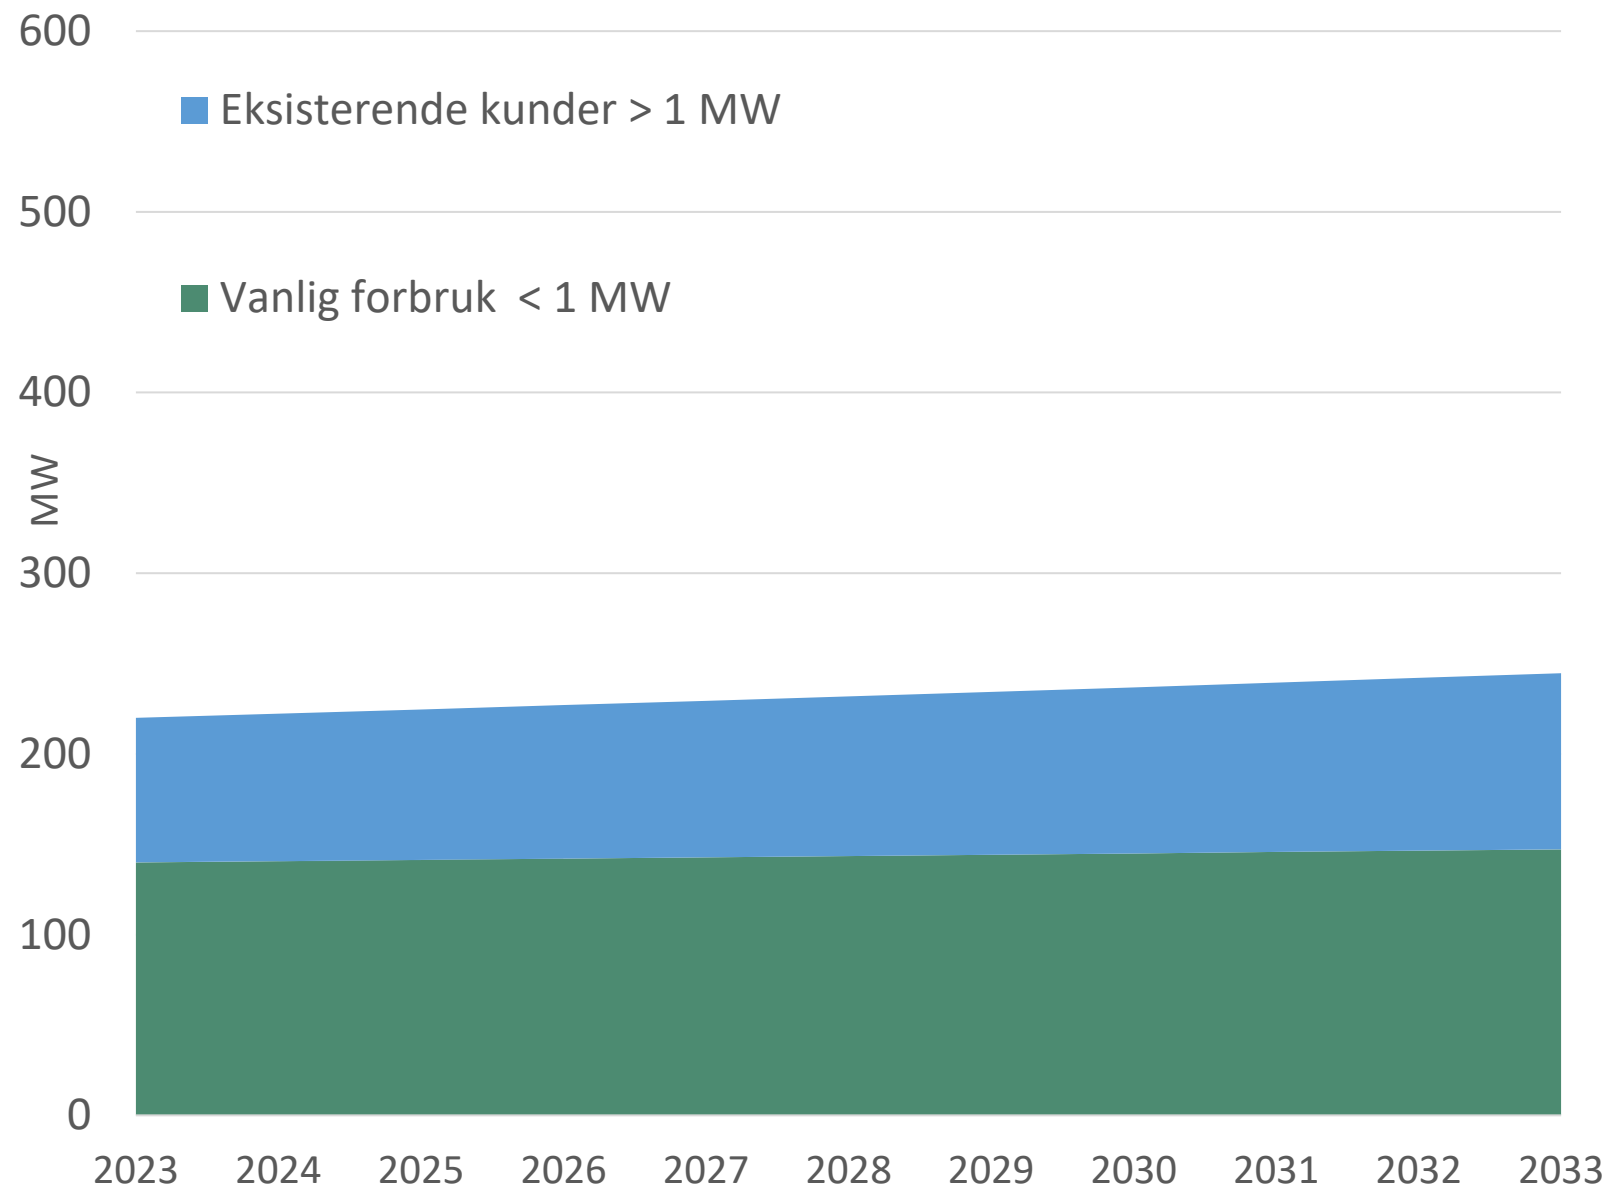

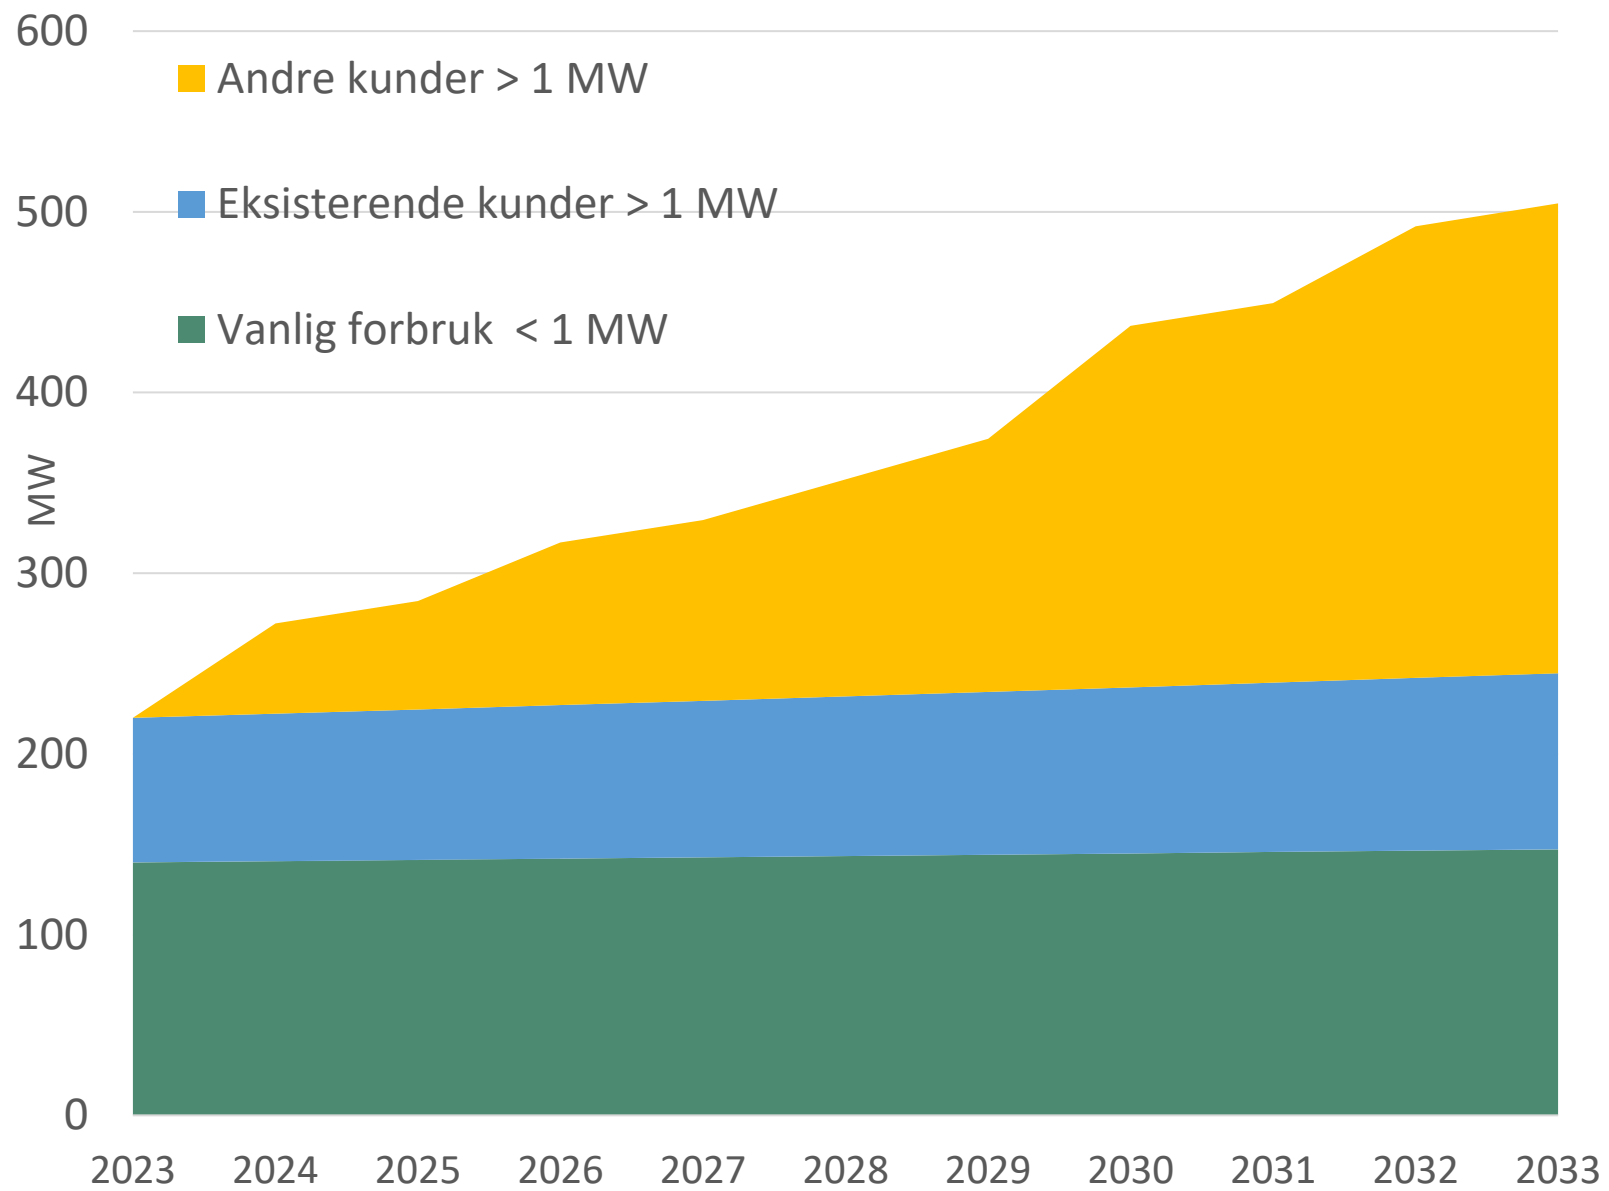

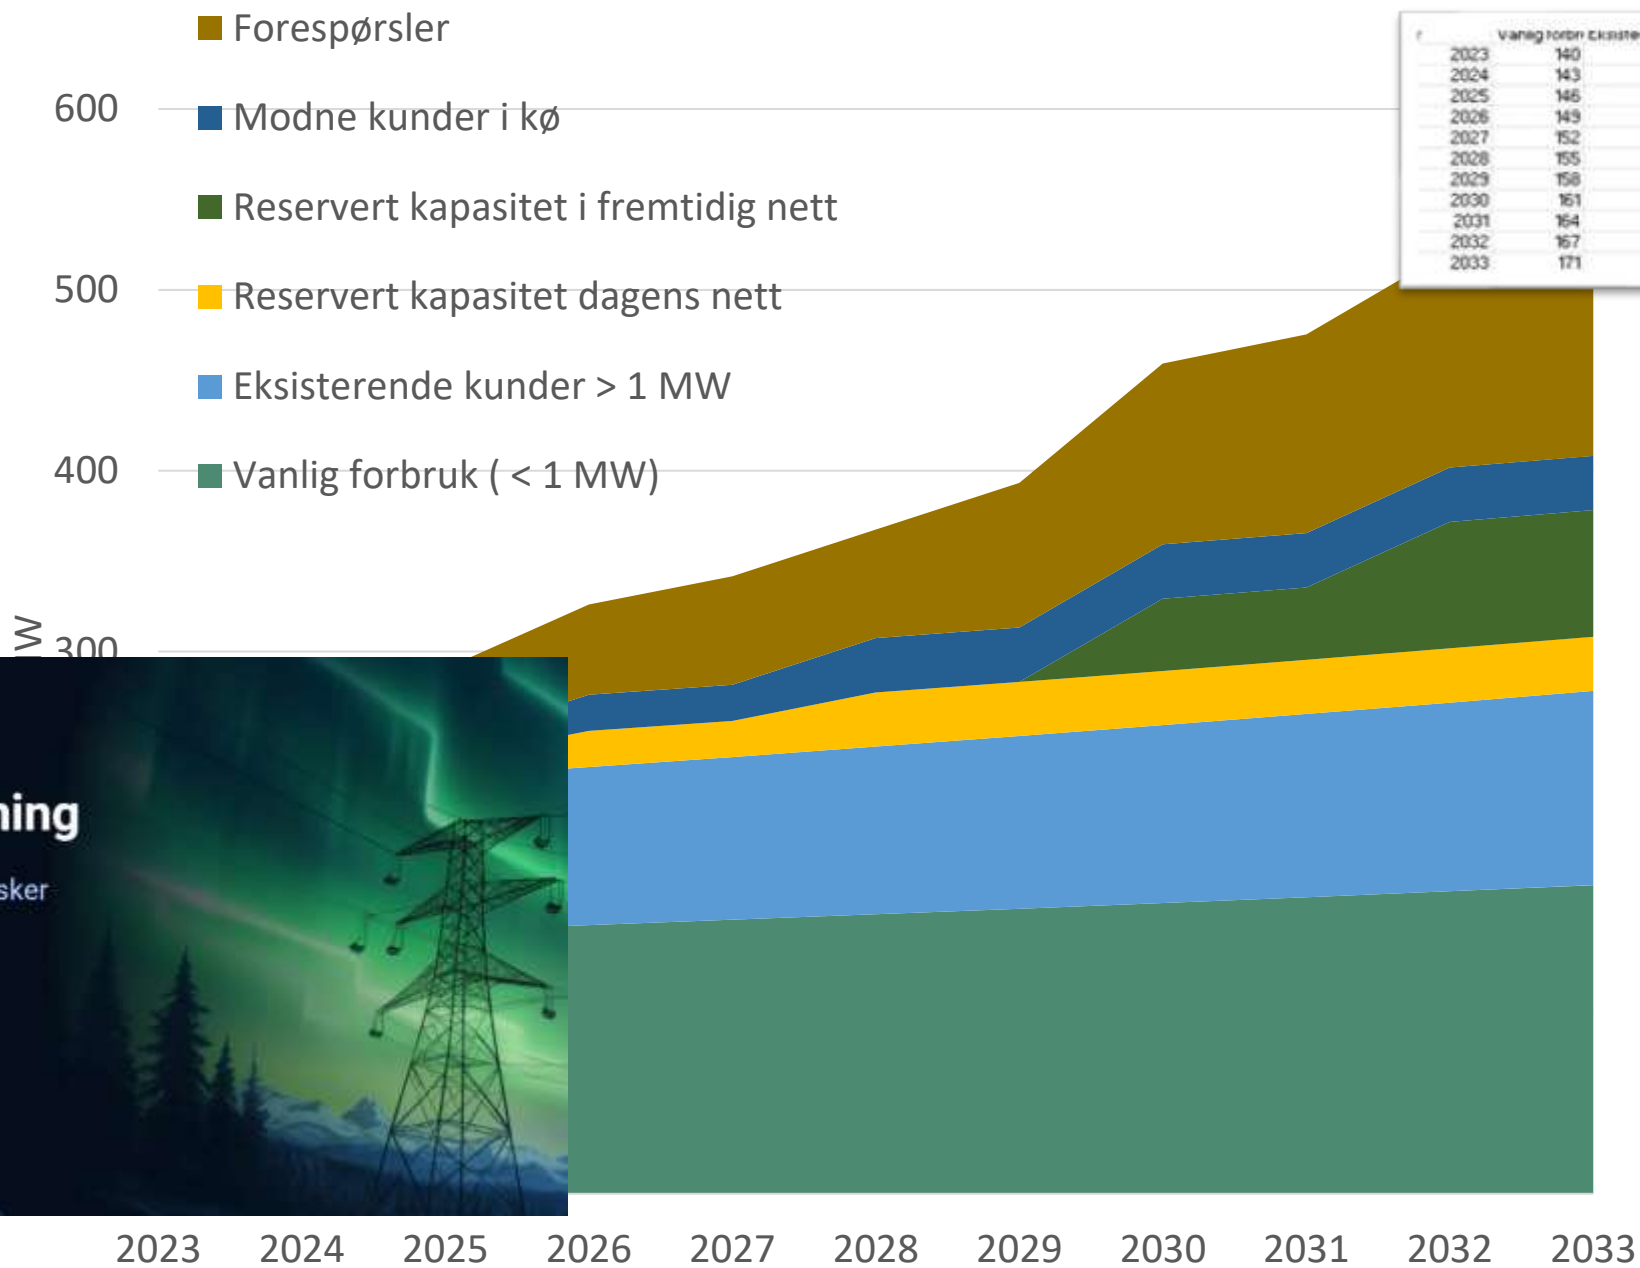

År	Vanlig forbruk	Eksisterende kunder	Reservert kapasitet	Modne kunder	Reservert kapasitet	Forespørsler
2023	140	80	0	0	0	0
2024	143	82	10	0	10	0
2025	146	85	10	0	20	0
2026	149	87	20	0	50	0
2027	152	90	20	0	60	0
2028	155	93	30	0	70	0
2029	158	96	30	0	130	0
2030	161	98	30	40	130	0
2031	164	101	30	40	160	0
2032	167	104	30	70	180	0
2033	171	108	30	70	190	0

**EiBits TK 1,3,4**


## Søknad om tilknytning


Har du et konkret prosjekt og ønsker å knytte deg til strømmettet?

For å søke trenger du:


- Ha avklart ditt effektbehov
- Adresse eller geolokasjon der du ønsker tilknytning
- Være en næring eller offentlig virksomhet

[SETT I GANG →](#)

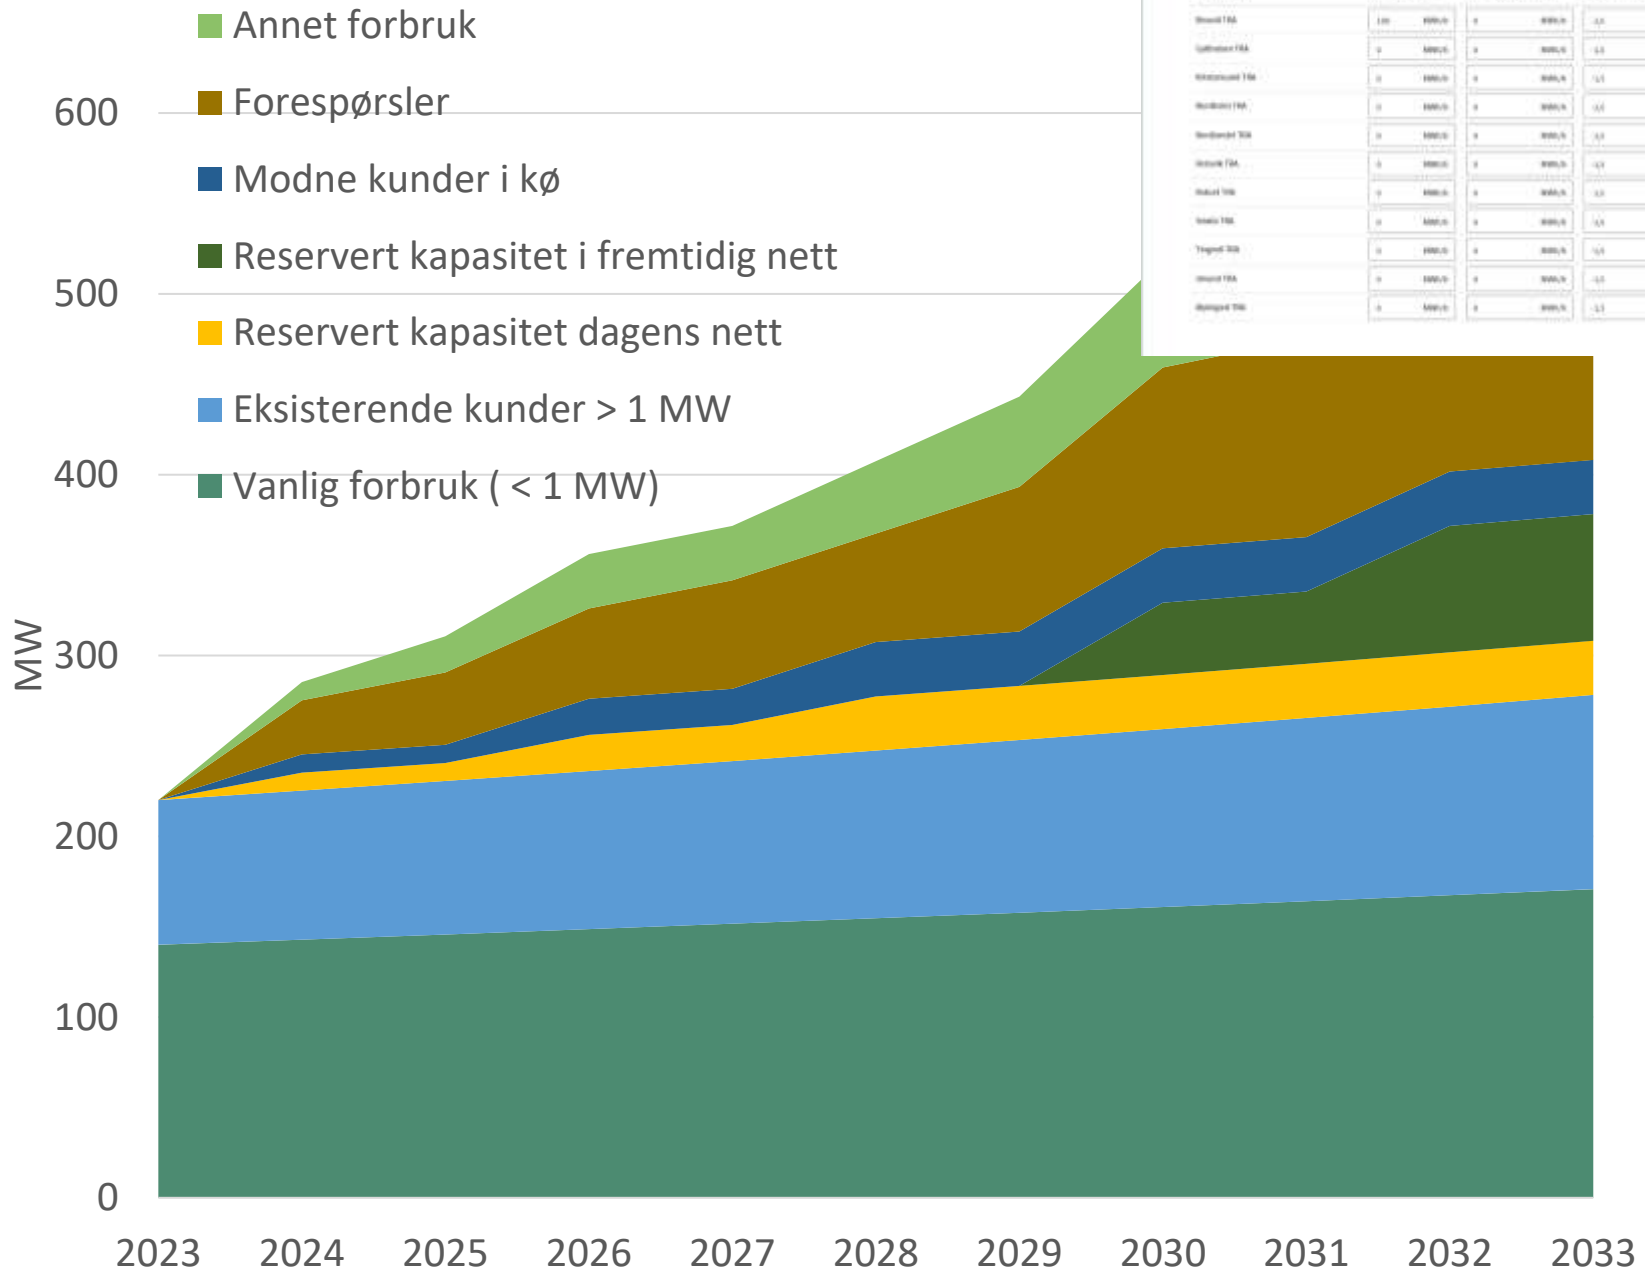

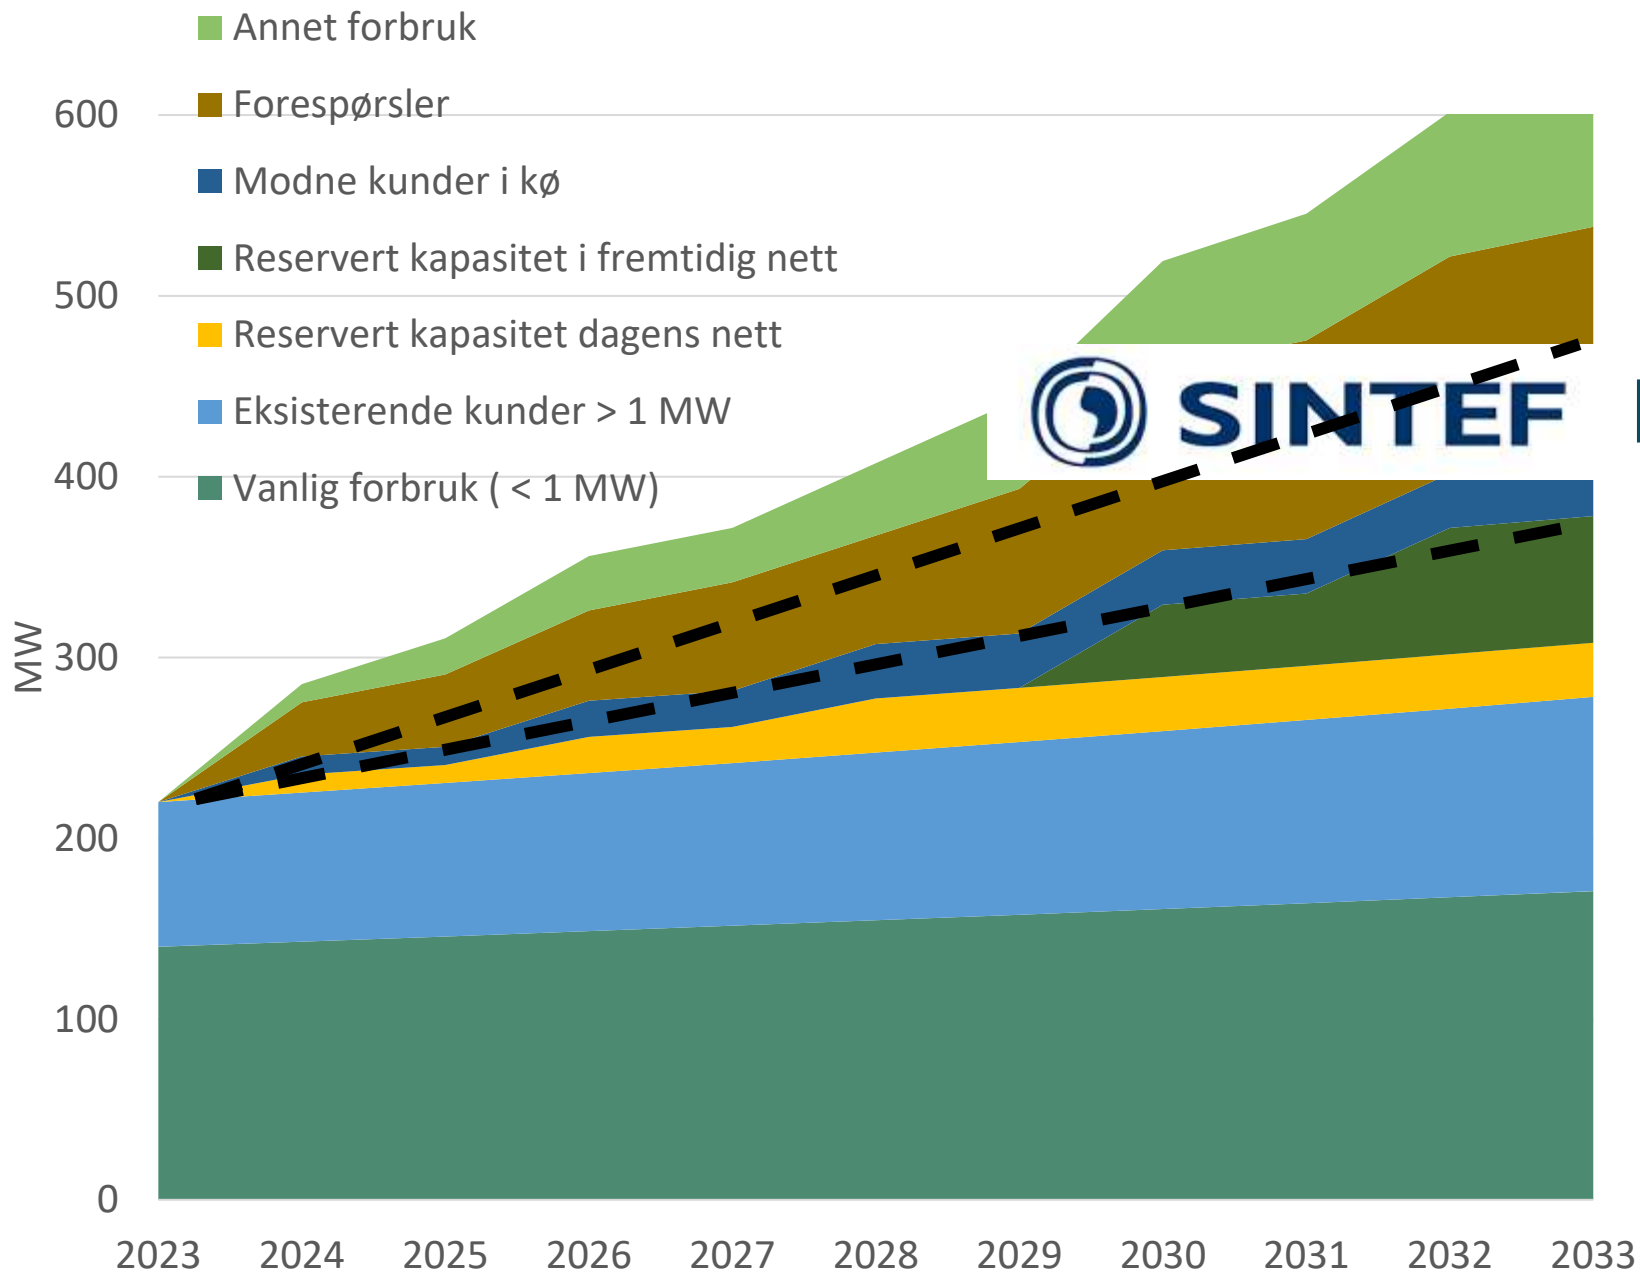

 **ProgLast**

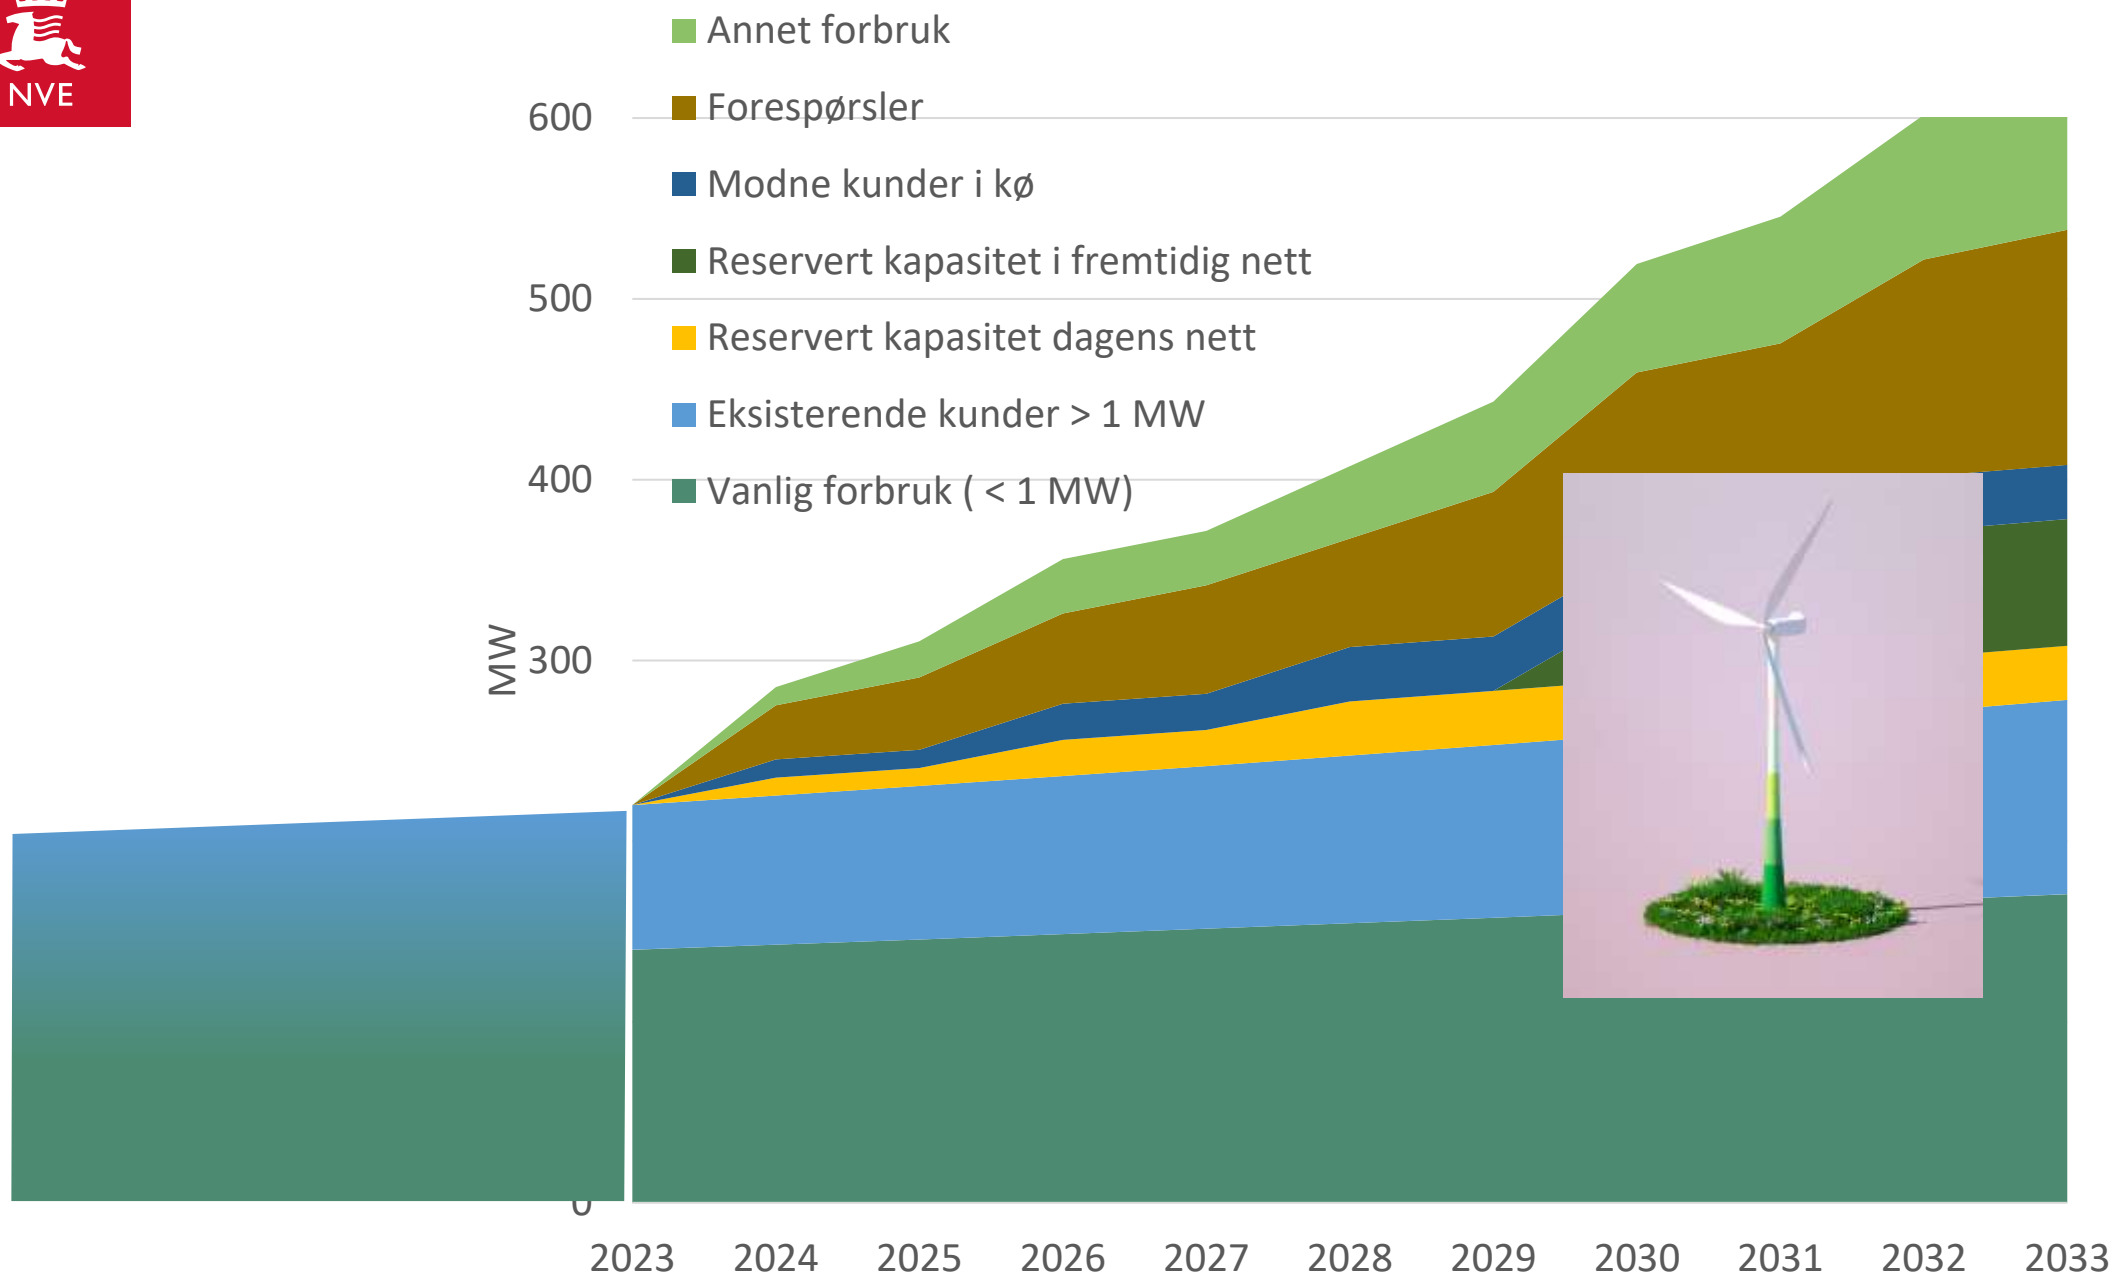



Hva skal vi egentlig med prognoser?