

«Livet etter KSU»


NVE NUK samling, 18.11.2025

Stikkord:

- Hvordan jobber vi annerledes?
- Hvilken informasjon savner vi og andre?
- Hvilken informasjon bør inn i PlanNett.

- ☒ ☐ Omradekonsesjonaerer
- ☐ ☐ ElSpot_omraade
- ☒ ☐ KDS_omraade
- ☒ ☐ NUK_omraade

Linja er nå også regionalnettseier i Romsdal og Nordmøre

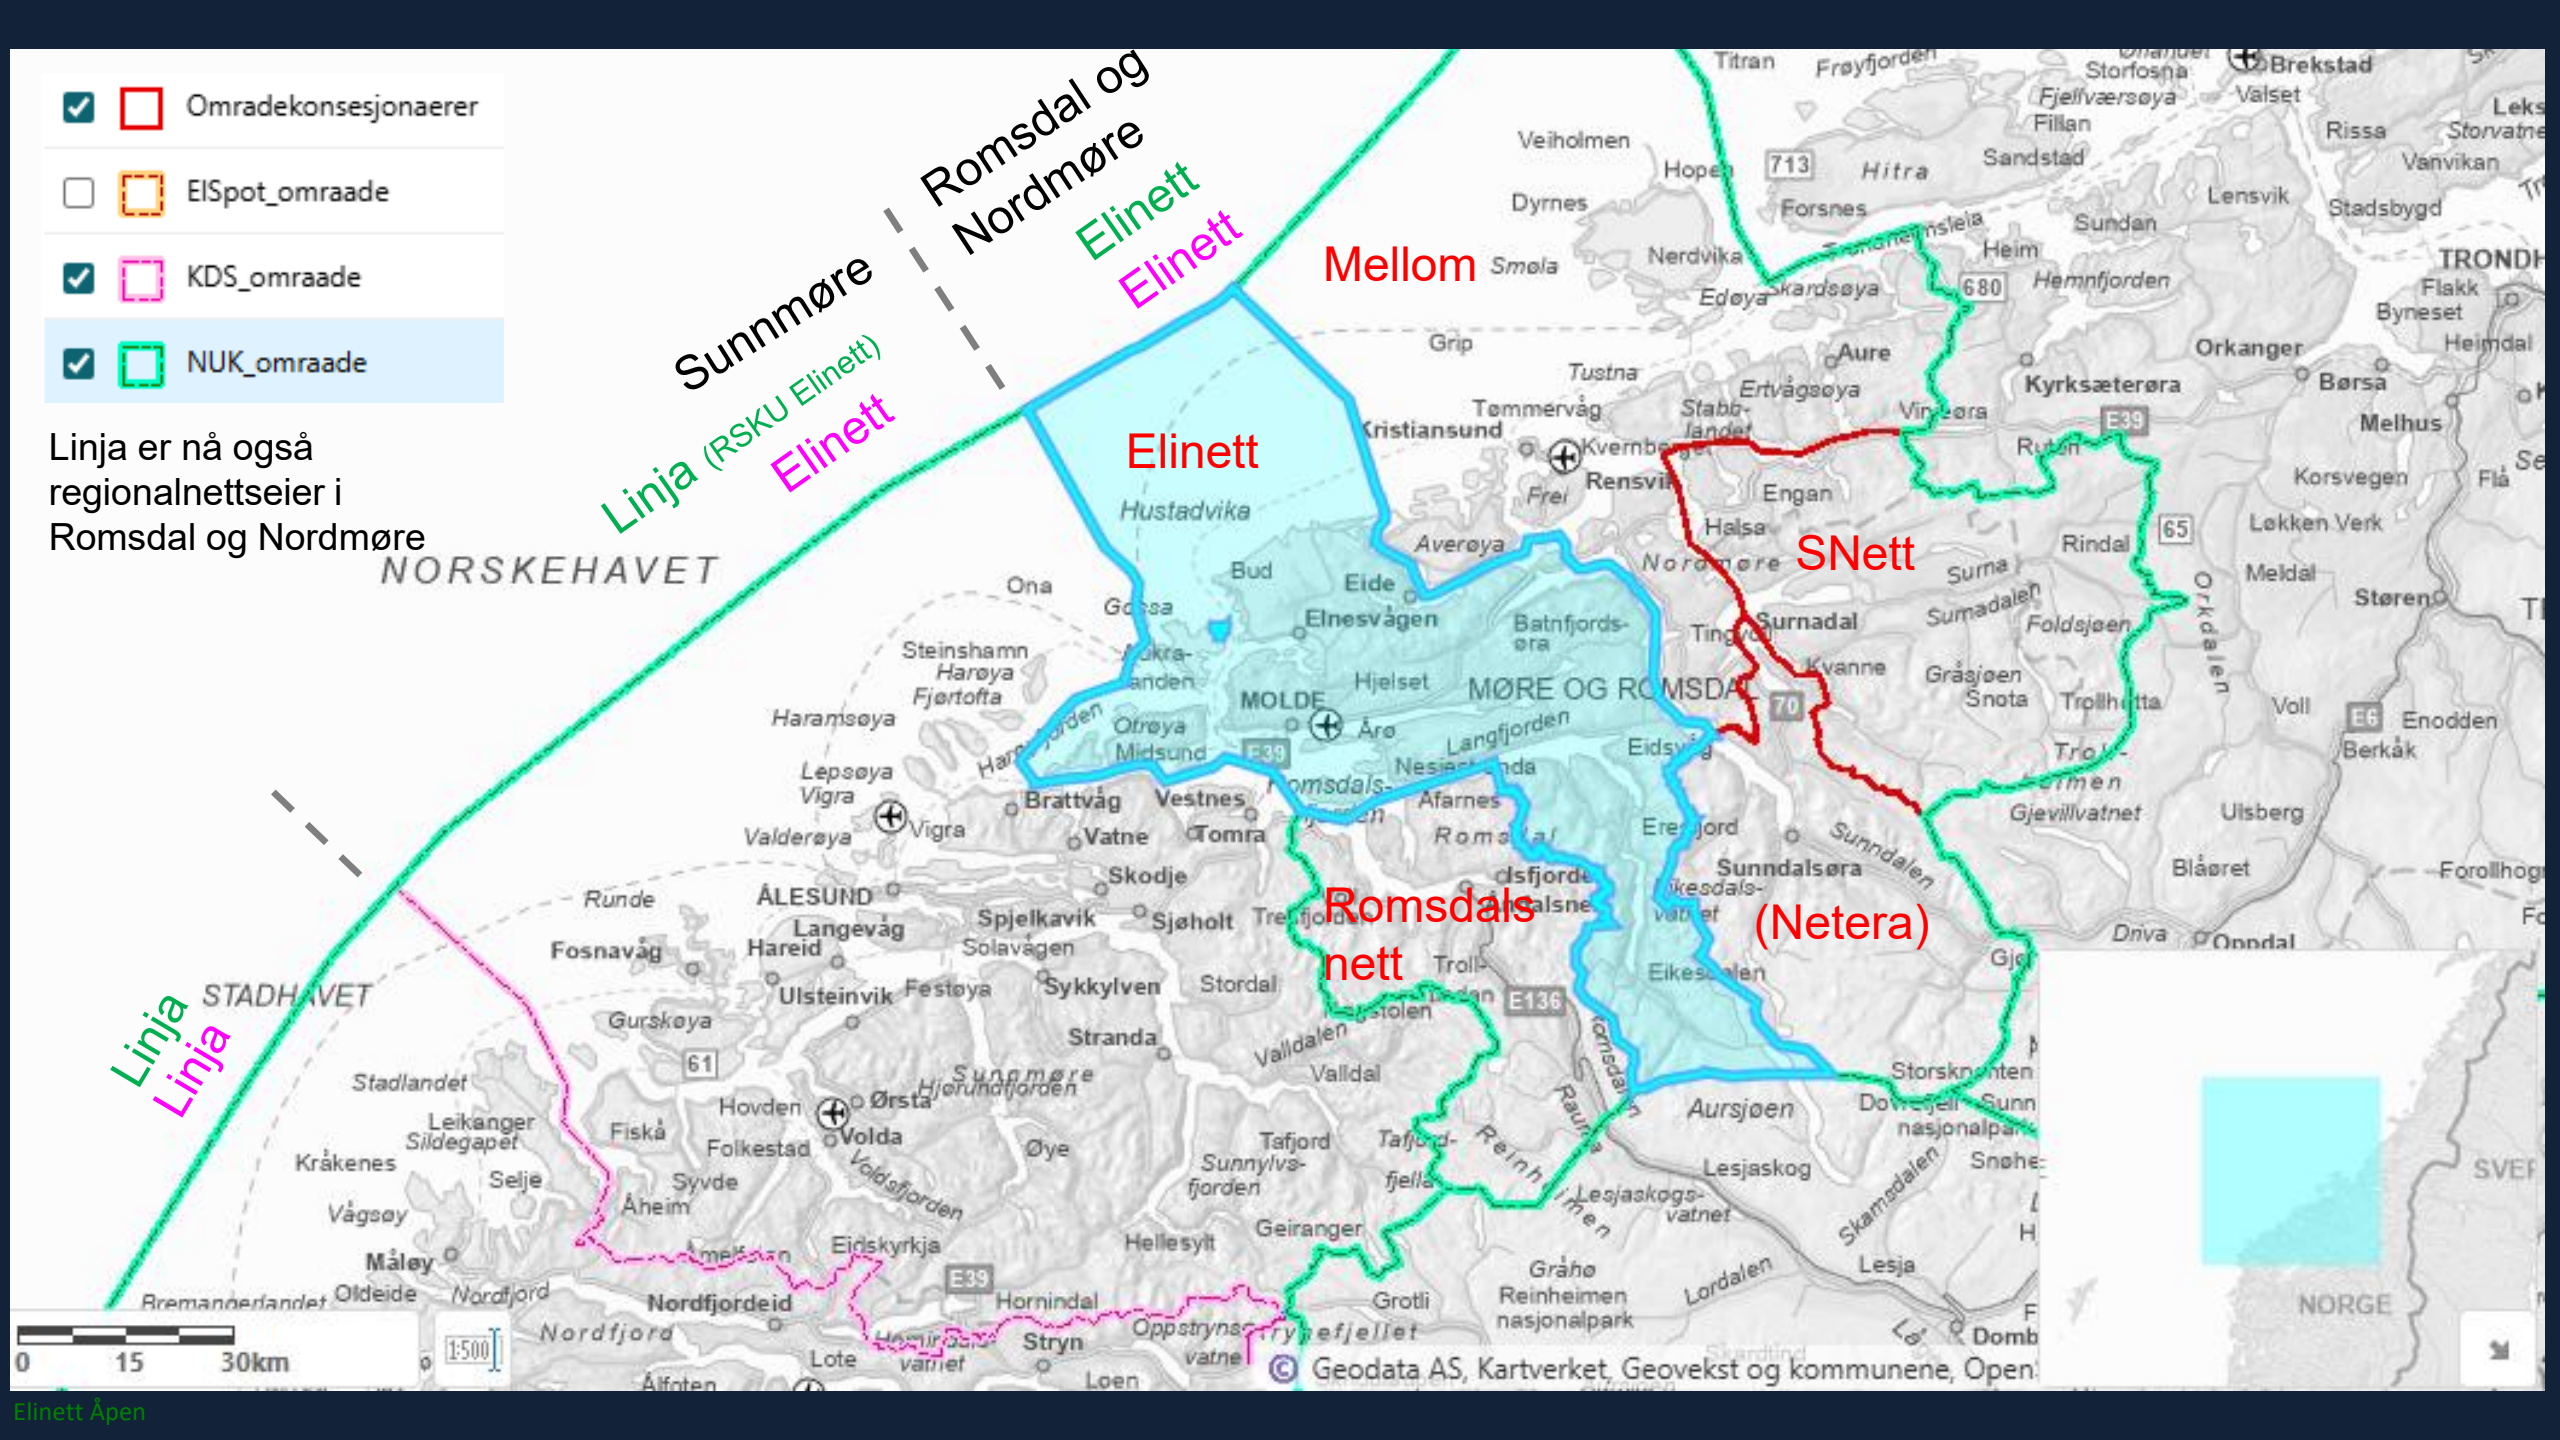

Hvordan jobber vi annerledes?

- Har foreløpig som utgangspunkt at Nettutredere som er nettselskap utarbeider områdestudier for sine områder.
- Lastregistering- og prognosering
 - Kun eget forsyningsområde.
 - Bruker ikke lenger opplegget som ble utviklet for RKSU, bl.a. siden NVE har skilt ut prognosering for vanlig forbruk, og siden det er planer om et nytt opplegg.
- Lastflytanalyser og modell
 - Har (foreløpig) ikke oppdatert lastflytmodell for hele fylket og heller ikke for koordineringsområdet
 - Ikke planmessige lastflytanalyser utover eget nett (men ved behov)
- Diverse sammenstillinger, oversikter kart etc. fra RKSU oppdateres ikke lenger.
- Bruker bl.a. PlanNett for å få informasjon om hva som rører seg i koordineringsområdet.
- Møter.
 - Ett årlig møte om Nettutvikling (jf. FoE)
 - Deltar i og initierer diverse møter ved behov for koordinering i området.

Hvilken informasjon savner vi og andre?

- Lasthistorikk (til konsistenssjekk, hvor godt treffer prognosene?, forbedringer, på noen områder kan det fortsatt være trender).
- Lastprognoser (ikke bare for vanlig forbruk, også for andre nettselskap, fortsatt mangler en stasjon i eget område)
- Referanselast for prognoser om prognosen bare oppgir endring, fortrinnsvis for en felles time for et større område.
- Mulighet for lastsammenstillinger for utvalgte stasjoner (som forsynes av et begrensende snitt), for utvalgte statuser på tilknytningssaker mm.
- Årsforbruk (savner ikke jobben med å utarbeide), men trenger vi underlaget eller klarer vi oss med f.eks. Elhub, SSb (10314 med kommuneoppløsning ble avsluttet i 2023)? Bruksområder: Vurdere utvikling på brukstid. Hvor mye av topplastendring skyldes bedre/dårlige lastfordeling/fleksibilitet, virkning av Norgespris, energibalanseutfordringer kan også gi effektutfordringer etc. Varighetskurver for overføring sammen med kapasitet N-1 for overføringssnitt som utgjør en (framtidig) flaksehals.
- Vurderinger av effekt- og energibalanse. Er nettbransjen komfortabel med å måtte henvise til [Kraftløftet analysedashboard](#) utarbeidet av LO Norge og NHO for status og mulig utvikling av energibalanse?
- Div. oversikter og illustrasjoner (i områdestudier).
- Gode nettkart på tvers av områdestudier (ulike oppløsninger, unngå ledninger oppå hverandre mm.)
- Områdestudier - snap eller tilgjengelig historikk? blir vi historieløse og sårbare for utskiftninger?

Hvilken informasjon bør inn i PlanNett?

- **Lasthistorikk** (til konsistenssjekk, hvor godt treffer prognosene?, forbedringer, på noen områder kan det fortsatt være trender).
- **Lastprognoser** (ikke bare for vanlig forbruk, også for andre nettselskap, fortsatt mangler én stasjon i eget område)
- **Referanselast for prognoser** om prognosen bare oppgir endring, fortrinnsvis for en felles time for et større område.
- **Mulighet for lastsammenstillinger** for utvalgte stasjoner (som forsynes av et begrensende snitt), for utvalgte statuser på tilknytningssaker mm.
- **Årsforbruk** (savner ikke jobben med å utarbeide), men trenger vi underlaget eller klarer vi oss med f.eks. Elhub, SSb (10314 med kommuneoppløsning ble avsluttet i 2023)? Bruksområder: Vurdere utvikling på brukstid. Hvor mye av topplastendring skyldes bedre/dårlige lastfordeling/fleksibilitet, virkning av Norgespris, energibalanseutfordringer kan også gi effektutfordringer etc.
- **Varighetskurver** for overføring sammen med kapasitet N-1 for overføringssnitt som utgjør en (framtidig) flaksehals.
- **Vurderinger av effekt- og energibalanse**. Er nettbransjen komfortabel med å måtte henvise til [Kraftløftet analysedashboard](#) utarbeidet av LO Norge og NHO for status og mulig utvikling av energibalanse?
- **Div. oversikter og illustrasjoner** (i områdestudier).
- **Gode nettkart på tvers av områdestudier** (ulike oppløsninger, unngå ledninger oppå hverandre mm.)
- **Områdestudier** - snap eller **tilgjengelig historikk**? blir vi historieløse og sårbare for utskiftninger?